


Bedienungsanleitung für den Anlagenbetreiber

Heizungsanlage mit Regelung für den witterungsgeführten Betrieb

- Vitotronic 200, Typ CO1E
 - Vitotronic 200, Typ CO1I
- Mit Regelung BASE E

VITOTRONIC 200

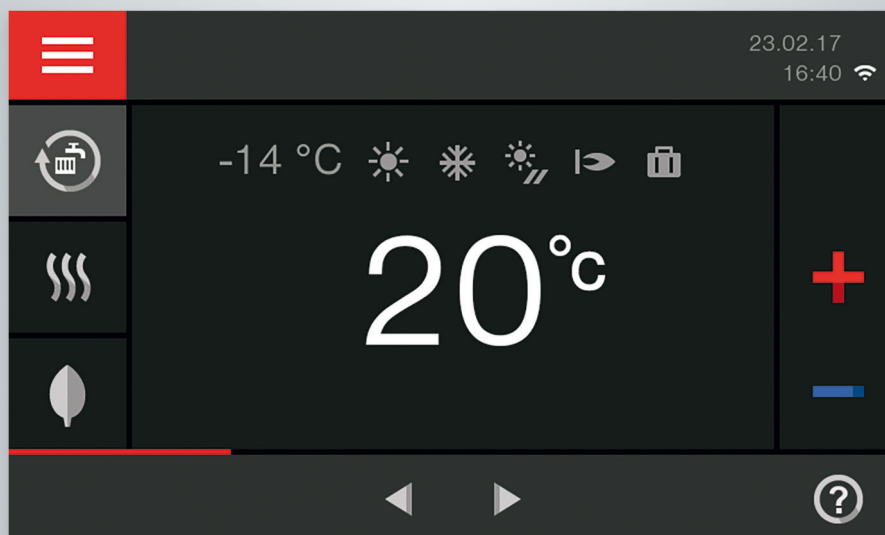

Für Ihre Sicherheit



Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Menschen und Sachwerte auszuschließen.

Erläuterung der Sicherheitshinweise



Gefahr

Dieses Zeichen warnt vor Personenschäden.



Achtung

Dieses Zeichen warnt vor Sach- und Umweltschäden.

Hinweis

Angaben mit dem Wort *Hinweis* enthalten Zusatzinformationen.

Zielgruppe

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an die Bediener der Heizungsanlage. Dieses Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, falls sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.



Achtung

Kinder in der Nähe des Geräts beaufsichtigen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Anschluss des Geräts

- Das Gerät darf nur durch autorisierte Fachkräfte angeschlossen und in Betrieb genommen werden.
- Gerät nur mit den geeigneten Brennstoffen betreiben.
- Vorgegebene elektrische Anschlussbedingungen einhalten.
- Änderungen an der vorhandenen Installation dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.



Gefahr

Unsachgemäß durchgeführte Arbeiten an der Heizungsanlage können zu lebensbedrohenden Unfällen führen.

- Arbeiten an Gasinstallationen dürfen nur von Installateuren vorgenommen werden, die vom zuständigen Gasversorgungsunternehmen dazu berechtigt sind.
- Elektroarbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Arbeiten am Gerät

- Einstellungen und Arbeiten am Gerät nur nach den Vorgaben in dieser Bedienungsanleitung vornehmen. Weitere Arbeiten am Gerät dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.
- Gerät nicht öffnen.
- Verkleidungen nicht abbauen.
- Anbauteile oder installiertes Zubehör nicht verändern oder entfernen.
- Rohrverbindungen nicht öffnen oder nachziehen.



Gefahr

Heiße Oberflächen können Verbrennungen zur Folge haben.

- Gerät nicht öffnen.
- Heiße Oberflächen an ungedämmten Rohren, Armaturen und Abgasrohren nicht berühren.

Beschädigungen am Gerät



Gefahr

Beschädigte Geräte gefährden Ihre Sicherheit. Prüfen Sie das Gerät auf äußere Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.

Für Ihre Sicherheit (Fortsetzung)**Verhalten bei Gasgeruch****Gefahr**

Austretendes Gas kann zu Explosionen führen, die schwerste Verletzungen zur Folge haben.

- Nicht rauchen! Offenes Feuer und Funkenbildung verhindern. Niemals Schalter von Licht und Elektrogeräten betätigen.
- Gasabsperrhahn schließen.
- Fenster und Türen öffnen.
- Personen aus der Gefahrenzone entfernen.
- Gas- und Elektroversorgungsunternehmen und Fachbetrieb von außerhalb des Gebäudes benachrichtigen.
- Stromversorgung zum Gebäude von sicherer Stelle (außerhalb des Gebäudes) unterbrechen lassen.

Verhalten bei Abgasgeruch**Gefahr**

Abgase können zu lebensbedrohenden Vergiftungen führen.

- Heizungsanlage ausschalten.
- Aufstellort belüften.
- Türen in Wohnräumen schließen.

Verhalten bei Brand**Gefahr**

Bei Feuer besteht Verbrennungs- und Explosionsgefahr.

- Heizungsanlage ausschalten.
- Absperrventile in den Brennstoffleitungen schließen.
- Benutzen Sie einen geprüften Feuerlöscher der Brandklassen ABC.

Verhalten bei Wasseraustritt aus dem Gerät**Gefahr**

Bei Wasseraustritt aus dem Gerät besteht die Gefahr eines Stromschlags.

- Heizungsanlage an der externen Trennvorrichtung ausschalten (z. B. Sicherungskasten, Hausstromverteilung).
- Benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb.

Verhalten bei Störungen an der Heizungsanlage**Gefahr**

Störungsmeldungen weisen auf Defekte an der Heizungsanlage hin. Nicht behobene Störungen können lebensbedrohende Folgen haben.

Störungsmeldungen nicht mehrmals in kurzen Abständen quittieren. Fachbetrieb benachrichtigen, damit dieser die Ursache analysieren und den Defekt beheben kann.

Bedingungen an den Aufstellraum

**Gefahr**

Verschlossene Zuluftöffnungen führen zum Mangel an Verbrennungsluft. Dadurch kommt es zu unvollständiger Verbrennung und Bildung von lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid.

Vorhandene Zuluftöffnungen nicht zustellen oder verschließen.

Keine nachträglichen Änderungen der baulichen Gegebenheiten vornehmen, die Auswirkungen auf den sicheren Betrieb haben können (z. B. Leitungsverlegung, Verkleidungen oder Trennwände).

**Gefahr**

Leicht entflammbare Flüssigkeiten und Materialien (z. B. Benzin, Lösungs- und Reinigungsmittel, Farben oder Papier) können Verpuffungen und Brände auslösen.

Solche Stoffe nicht im Heizraum und nicht in unmittelbarer Nähe der Heizungsanlage lagern oder verwenden.

**Achtung**

Unzulässige Umgebungsbedingungen können Schäden an der Heizungsanlage verursachen und einen sicheren Betrieb gefährden.

- Umgebungstemperaturen größer 0 °C und kleiner 35 °C gewährleisten.
- Luftverunreinigungen durch Halogenkohlenwasserstoffe (z. B. enthalten in Farben, Lösungs- und Reinigungsmitteln) und starken Staubanfall (z. B. durch Schleifarbeiten) vermeiden.
- Dauerhaft hohe Luftfeuchtigkeit (z. B. durch permanente Wäschetrocknung) vermeiden.

Abluftgeräte

Bei Betrieb von Geräten mit Abluftöffnungen ins Freie (Dunstabzugshauben, Abluftgeräte, Klimageräte) kann durch die Absaugung ein Unterdruck entstehen. Bei gleichzeitigem Betrieb des Heizkessels kann es zum Rückstrom von Abgasen kommen.

**Gefahr**

Gleichzeitiger Betrieb des Heizkessels mit Geräten mit Abluftführung ins Freie kann durch Rückstrom von Abgasen lebensbedrohende Vergiftungen zur Folge haben.

Ergreifen Sie geeignete Maßnahmen für die ausreichende Zufuhr von Verbrennungsluft. Setzen Sie sich ggf. mit Ihrem Fachbetrieb in Verbindung.

Zusatzkomponenten, Ersatz- und Verschleißteile

**Achtung**

Komponenten, die nicht mit der Heizungsanlage geprüft wurden, können Schäden an der Heizungsanlage hervorrufen oder deren Funktionen beeinträchtigen.

Anbau oder Austausch ausschließlich durch den Fachbetrieb vornehmen lassen.

Inhaltsverzeichnis

1. Haftung	8
2. Zuerst informieren	Symbole	9
	Fachbegriffe	9
	Bestimmungsgemäße Verwendung	9
	Produktinformation	10
	Erstinbetriebnahme	10
	Ihre Anlage ist voreingestellt	10
3. Regelung bedienen	Grundlagen der Bedienung	11
	Homescreen: Anzeigen und Einstellungen	11
	■ Anzeigen im Homescreen	11
	■ Einstellungen im Homescreen	12
	Übersicht über das „Hauptmenü“	12
	■ Zur Verfügung stehende Menüs im „Hauptmenü“	12
	Informationen im „Energiecockpit“	13
	■ Grundanzeige im „Energiecockpit“	13
	■ Energieertrag der Solaranlage	13
	■ „Energiebilanz“ in Verbindung mit Solaranlage	14
	■ Temperaturen des Warmwasser-Speichers	14
	■ Energieverbrauch und Betriebsdaten	14
	■ Korrekturfaktor für Energieverbrauch	15
	■ Anteile Energieverbrauch an Raumbeheizung und Warmwasserbereitung	15
	„Favoriten“ einstellen	16
	Informationen zu den Betriebsprogrammen	16
	■ Betriebsprogramme für Heizen, Warmwasser, Frostschutz	16
	■ Besondere Betriebsprogramme	17
	Vorgehensweise Zeitprogramm einstellen	17
	■ Zeitprogramme und Zeitphasen	17
	■ Zeitphasen einstellen	18
	■ Zeitprogramm auf andere Wochentage übertragen	18
	■ Zeitphasen ändern	19
	■ Zeitphasen löschen	19
4. Raumbeheizung	Heizkreis wählen	20
	Raumtemperatur einstellen	20
	■ Normale Raumtemperatur für den gewählten Heizkreis einstellen	20
	■ Reduzierte Raumtemperatur einstellen	20
	„Betriebsprogramm“ für Raumbeheizung einstellen	20
	„Zeitprogramm“ für Raumbeheizung einstellen	21
	„Heizkennlinie“ einstellen	21
	Raumbeheizung ausschalten	22
	Raumtemperatur vorübergehend anpassen	22
	■ „Komfortbetrieb“ einstellen	22
	■ „Komfortbetrieb“ beenden	23
	Raumtemperatur vorübergehend verringern	23
	■ „Sparbetrieb“ einstellen	23
	■ „Sparbetrieb“ beenden	23
	Energiesparfunktion für längere Abwesenheit	24
	■ „Ferienprogramm“ einstellen	24
	■ „Ferienprogramm“ abbrechen oder löschen	24
5. Warmwasserbereitung	Warmwassertemperatur einstellen	25
	„Betriebsprogramm“ für Warmwasserbereitung einstellen	25
	„Zeitprogramm“ für Warmwasserbereitung einstellen	25
	■ Erhöhte Trinkwasserhygiene	26
	■ Einmalige Warmwasserbereitung außerhalb des Zeitprogramms	26
	■ „Zeitprogramm“ einstellen für die Zirkulationspumpe	26
	Warmwasserbereitung ausschalten	27

Inhaltsverzeichnis	
6. Weitere Einstellungen	<ul style="list-style-type: none"> „Sprache“ einstellen 28 Helligkeit für Display einstellen 28 „Uhrzeit“ und „Datum“ einstellen 28 Signalton Bedienung 28 Namen für die Heizkreise eingeben 29 Display zur Reinigung deaktivieren 29 Bedienung sperren 29 „Werkseitige Einstellungen“ wiederherstellen 30 Kontaktdaten des Fachbetriebs eingeben 30
7. Abfragen	<ul style="list-style-type: none"> Hilfetexte abfragen 31 Informationen abfragen 31 <ul style="list-style-type: none"> ■ Energieertrag der Solaranlage abfragen 31 ■ Betriebsdaten (Zähler) zurücksetzen 31 Wartungsmeldung abfragen 32 <ul style="list-style-type: none"> ■ Wartungsmeldung aufrufen 32 Störungsmeldung abfragen 32 <ul style="list-style-type: none"> ■ Störungsmeldung aufrufen 33 ■ Brennerstörungen 33
8. Schornsteinfeger-Prüfbetrieb 34
9. Aus- und Einschalten	<ul style="list-style-type: none"> Bedienelemente der Regelung 35 <ul style="list-style-type: none"> ■ Vitotronic 200, Typ CO1E 35 ■ Vitotronic 200, Typ CO1I 35 Heizungsanlage ausschalten 35 <ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Frostschutzüberwachung 35 ■ Ohne Frostschutzüberwachung (Außerbetriebnahme) 36 Heizungsanlage einschalten 36
10. Was ist zu tun?	<ul style="list-style-type: none"> Räume zu kalt 37 Räume zu warm 38 Kein warmes Wasser 39 Warmwasser zu heiß 40 ⚠ und „Störung“ wird angezeigt 40 ⚠ und „Brennerstörung“ wird angezeigt 41 🔧 und „Wartung“ wird angezeigt 41 „Externe Aufschaltung“ wird angezeigt 41 „Externes Programm“ wird angezeigt 41
11. Instandhaltung	<ul style="list-style-type: none"> Reinigung 42 Inspektion und Wartung 42 <ul style="list-style-type: none"> ■ Heizkessel 42 ■ Warmwasser-Speicher (falls vorhanden) 42 ■ Sicherheitsventil (Warmwasser-Speicher) 42 ■ Trinkwasserfilter (falls vorhanden) 42 Beschädigte Anschlussleitungen 43
12. Heizölbestellung 44
13. Anhang	<ul style="list-style-type: none"> Schaltflächen und Symbole 45 <ul style="list-style-type: none"> ■ Schaltflächen und Symbole in der Menüzeile 45 ■ Schaltflächen im Navigationsbereich 45 ■ Schaltflächen und Symbole im Funktionsbereich 45 Menü-Übersicht 47 <ul style="list-style-type: none"> ■ Übersicht Homescreen 47 ■ Übersicht „Hauptmenü“ 47 Begriffserklärungen 54 <ul style="list-style-type: none"> ■ Absenkbetrieb (reduzierter Heizbetrieb) 54

■ Betriebsprogramm	54
■ Betriebsstatus	54
■ Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer	54
■ Estrichtrocknung	54
■ Fußbodenheizung	54
■ Heizbetrieb	55
■ Heizkennlinie	55
■ Heizkreis	56
■ Heizkreispumpe	56
■ Mischer	57
■ Nachtabsenkung	57
■ Raumluftabhängiger Betrieb	57
■ Raumluftunabhängiger Betrieb	57
■ Raumtemperatur	57
■ Sicherheitsventil	57
■ Solarkreispumpe	57
■ Solltemperatur	57
■ Sommerbetrieb	57
■ Speicherladepumpe	58
■ Trinkwasserfilter	58
■ Temperatur-Sollwert	58
■ Witterungsgeführter Betrieb	58
■ Zirkulationspumpe	58
Entsorgungshinweise	58
■ Entsorgung der Verpackung	58
■ Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung der Heizungsanlage	58
14. Stichwortverzeichnis	60

Haftung

Es besteht keine Haftung für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, mittelbare oder unmittelbare andere Folgeschäden, die aus der Benutzung der Vitocom oder den entsprechenden Internet-Services entstehen. Es besteht keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Verwendung.



Die Haftung ist auf den typischerweise entstehenden Schaden begrenzt, falls eine wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglicht.

Die Haftungsbegrenzung findet keine Anwendung, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde oder wenn eine zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz besteht.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen von Viessmann, die in der jeweils aktuellen Viessmann Preisliste enthalten sind.

Für die Nutzung von Vitoguide gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Vitoguide. Push-Benachrichtigungen und E-Mail-Dienste sind Dienstleistungen von Netzbetreibern, für die Viessmann nicht haftet. Insoweit gelten die Geschäftsbedingungen der jeweiligen Netzbetreiber.

Symbole

Symbol	Bedeutung
	Verweis auf anderes Dokument mit weiterführenden Informationen
	Arbeitsschritt in Abbildungen: Die Nummerierung entspricht der Reihenfolge des Arbeitsablaufs.
	Warnung vor Sach- und Umweltschäden
	Spannungsführender Bereich
	Besonders beachten.
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauteil muss hörbar einrasten. oder ▪ Akustisches Signal
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neues Bauteil einsetzen. oder ▪ In Verbindung mit einem Werkzeug: Oberfläche reinigen.
	Bauteil fachgerecht entsorgen.
	Bauteil in geeigneten Sammelstellen abgeben. Bauteil nicht im Hausmüll entsorgen.

Fachbegriffe

Zum besseren Verständnis der Funktionen Ihrer Vitotronic Regelung werden einige Fachbegriffe näher erläutert. Diese Informationen finden Sie im Kapitel „Begriffserklärungen“ im Anhang.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät darf bestimmungsgemäß nur für die Regelung von Viessmann Mittel- und Großkesseln mit öl- oder gasbetriebenen Brennern und deren bestimmungsgemäßer Verwendung eingesetzt werden. Die mitgelieferten Montage-, Service- und Bedienungsanleitungen sind zu beachten.

Darüber hinausgehende Verwendung ist vom Hersteller fallweise freizugeben.

Fehlgebrauch des Geräts bzw. unsachgemäße Bedienung (z. B. durch Öffnen des Geräts durch den Anlagenbetreiber) ist untersagt und führt zum Haftungsausschluss. Fehlgebrauch liegt auch vor, wenn Komponenten des Heizungssystems in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion verändert werden.

Produktinformation

Die Vitotronic Regelungen Vitotronic 200, Typ CO1E und Typ CO1I, sind für die witterungsgeführte Regelung einer Einkesselanlage vorgesehen. Die Vitotronic Regelung ist werkseitig als „**Einzelkessel witterungsgeführt**“ konfiguriert.

Im witterungsgeführten Betrieb wird die Höhe der Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt. Je niedriger die Außentemperatur, desto höher die Vorlauftemperatur. Dadurch wird an kalten Tagen mehr Wärme für die Raumbeheizung und Warmwasserbereitung bereitgestellt als an wärmeren Tagen.

Hinweis

Ihr Fachbetrieb kann die Vitotronic 200 alternativ für einen der folgenden Einsatzbereiche konfigurieren:

■ „**Einzelkessel Konstantregelung**“

Die Vitotronic Regelung wird dann als Regelung einer Einkesselanlage mit konstanter Kesselwassertemperatur betrieben.

Sie finden alle Informationen zur Bedienung in der Bedienungsanleitung „Vitotronic 100“.

■ „**Heizkessel in der Kaskade**“

Die Vitotronic Regelung wird dann als Regelung der Kesselwassertemperatur eines Heizkessels in einer Mehrkesselanlage betrieben.

Sie finden alle Informationen zur Bedienung in der Bedienungsanleitung „Vitotronic 300“ oder „Vitotronic 100“.

Erstinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme und Anpassung der Regelung an die örtlichen und baulichen Gegebenheiten sowie die Einweisung in die Bedienung müssen von Ihrem Fachbetrieb vorgenommen werden.

Als Betreiber einer neuen Feuerungsanlage sind Sie verpflichtet, diese Feuerungsanlage umgehend dem für Ihre Liegenschaft zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister zu melden. Der Bezirksschornsteinfegermeister erteilt Ihnen auch Auskünfte über seine weiteren Tätigkeiten an Ihrer Feuerungsanlage (z. B. regelmäßige Messungen, Reinigung).

Ihre Anlage ist voreingestellt

Ihre Heizungsanlage ist werkseitig voreingestellt und nach der Inbetriebnahme durch Ihren Fachbetrieb betriebsbereit:

Raumbeheizung

- Zwischen **06:00 und 22:00 Uhr** werden die Räume mit 20 °C „**Raumtemperatur-Sollwert**“ beheizt (normale Raumtemperatur).
- Zwischen **22:00 und 06:00 Uhr** werden die Räume mit 3 °C „**Reduzierter Raumtemperatur-Sollwert**“ beheizt (reduzierte Raumtemperatur, Frostschutz).

Warmwasserbereitung

- Zwischen **05:30 und 22:00 Uhr** wird das Trinkwasser auf 50 °C „**Warmwassertemperatur-Sollwert**“ erwärmt. Eine eventuell vorhandene Zirkulationspumpe ist eingeschaltet.
- Zwischen **22:00 und 05:30 Uhr** wird der Warmwasser-Speicher nicht nachgeheizt. Eine eventuell vorhandene Zirkulationspumpe ist ausgeschaltet.

Hinweis

Eine vor **22:00 Uhr** begonnene Warmwasserbereitung wird beendet.

Frostschutz

- Der Frostschutz Ihres Heizkessels und Warmwasserspeichers ist gewährleistet.

Winter-/Sommerzeitumstellung

- Die Umstellung erfolgt automatisch.

Datum und Uhrzeit

- Datum und Uhrzeit wurden von Ihrem Fachbetrieb eingestellt.

Sie können die Einstellungen jederzeit individuell nach Ihren Wünschen ändern.

Stromausfall

Bei Stromausfall bleiben alle Einstellungen erhalten.

Grundlagen der Bedienung

Die Regelung ist mit einem **Touchscreen** ausgestattet. Tippen Sie für Einstellungen und Abfragen auf die vorgesehenen Schaltflächen.
Falls in Ihren Räumen Fernbedienungen installiert sind, können Sie die Einstellungen auch an den Fernbedienungen vornehmen.




Bedienungsanleitung Fernbedienung

Homescreen: Anzeigen und Einstellungen

Im Homescreen stehen Ihnen die am häufigsten benutzten Einstellungen und Abfragen zur Verfügung.

So rufen Sie den Homescreen auf:

- Standby-Anzeige ist aktiv:
Tippen Sie irgendwo auf das Display.
- Sie befinden sich im „**Hauptmenü**“:
Tippen Sie auf .


Anzeigen im Homescreen



Abb. 1

- (A) Menüzeile
- (B) Funktionsbereich
- (C) Navigationsbereich

Schaltflächen und Symbole in der Menüzeile (A)

 „**Hauptmenü**“ aufrufen
 „**Heizkreis ...**“ Heizkreis auswählen
Hinweis
Die Auswahl ist nur vorhanden, falls mindestens 2 Heizkreise bedient werden können.

System-Daten:





- Datum
- Uhrzeit

Schnittstellen:

-  WiFi-Verbindung für Fachbetrieb ist aktiviert
-  Keine WiFi-Verbindung

Schaltflächen und Symbole im Funktionsbereich (B)

Schaltflächen:

-  Raumtemperatur-Sollwert erhöhen oder verringern
-  Betriebsprogramm einstellen
-  Komfortbetrieb aktivieren oder deaktivieren
-  Sparbetrieb aktivieren oder deaktivieren

Bedeutung der angezeigten Temperaturen:

- 14 °C Aktuelle Außentemperatur
- 20 °C Eingestellter Raumtemperatur-Sollwert
- 47 °C Aktuelle Kesselwassertemperatur

Hinweis

Im Wechsel mit der Kesselwassertemperatur kann in dieser Zeile Folgendes angezeigt werden:

- *Besondere Betriebsprogramme: Siehe Seite 17*
- *Verbleibende Tage bis zur nächsten Wartung: Anzeige erscheint ab 28 Tagen*

Homescreen: Anzeigen und Einstellungen (Fortsetzung)

Symbole:

- ☼ Raumbeheizung erfolgt mit normaler Raumtemperatur (Wohlfühltemperatur)
- ☾ Raumbeheizung erfolgt mit reduzierter Raumtemperatur
- ✱ Frostschutz ist aktiv
- ☼ In Verbindung mit Solaranlage: Solarkreispumpe läuft
- 🔥 Brenner des Heizkessels (Gas oder Öl) ist in Betrieb
- 🏠 Ferienprogramm ist aktiv

- ✓ Eingabe oder Auswahl bestätigen
- ❓ Hilfetext aufrufen
- ◀▶ Im Menü blättern
Oder
Zu weiteren Anzeigebereichen wechseln, z. B. zum „Energiecockpit“

Hinweis

Die Symbole erscheinen nicht ständig, sondern abhängig von der Anlagenausführung und vom Betriebszustand.

Erläuterung aller Schaltflächen und Symbole: Siehe Seite 45.

Schaltflächen im Navigationsbereich ©

- 🏠 Homescreen aufrufen
- ↶ Im Menü einen Schritt zurück
Oder
Begonnene Einstellung abbrechen

Einstellungen im Homescreen

Folgende Einstellungen können Sie **nur** in der Grundanzeige im Homescreen vornehmen:

- „Raumtemperatur-Sollwert“ mit +/–
Weitere Angaben: Siehe Seite 16
- ☼ „Betriebsprogramm“
Weitere Angaben: Siehe Seite 16
- Komfortfunktion 🏠 „Komfortbetrieb“
Weitere Angaben: Siehe Seite 22
- Energiesparfunktion ⬤ „Sparbetrieb“
Weitere Angaben: Siehe Seite 23

Hinweis

Sie können die Bedienung für den Homescreen sperren: Siehe Kapitel „Bedienung sperren“.

In diesem Fall können Sie weder im Homescreen noch im Hauptmenü Einstellungen vornehmen. „Bedienung gesperrt“ wird angezeigt.

Übersicht über das „Hauptmenü“

Im „Hauptmenü“ können Sie alle weiteren Einstellungen aus dem Funktionsumfang der Regelung vornehmen und abfragen.

So rufen Sie das „Hauptmenü“ auf:

- Standby-Anzeige ist aktiv:
Tippen Sie irgendwo auf das Display und dann auf ☰.
- Sie befinden sich im Homescreen:
Tippen Sie auf ☰.
- Sie befinden sich irgendwo im Menü:
Tippen Sie auf 🏠 und anschließend auf ☰.

Zur Verfügung stehende Menüs im „Hauptmenü“

Im „Hauptmenü“ können Sie alle weiteren Einstellungen aus dem Funktionsumfang der Regelung vornehmen und abfragen:

- 🏠 „Heizung“
Für weitere Einstellungen zur Raumbeheizung, z. B. für das ☼ „Zeitprogramm“.
Weitere Angaben: Siehe Seite 20
- 🔥 „Warmwasser“
Für Einstellungen zur Warmwasserbereitung, z. B. für die 🔥 „Warmwassertemperatur“.
Weitere Angaben: Siehe Seite 25

- ⚙️ „Einstellungen“
Z. B. die 🏠 Helligkeit für das Display.
Weitere Angaben: Siehe Seite 28
- 🏠 Energiesparfunktion „Ferienprogramm“
Weitere Angaben: Siehe Seite 20
- ❓ „Informationen“
Zur Abfrage von Betriebsdaten, z. B. von Temperaturen.
Weitere Angaben: Siehe Seite 31

Übersicht über das „Hauptmenü“ (Fortsetzung)

- ☰ „Prüfbetrieb“
Nur für den Schornsteinfeger.
Weitere Angaben: Siehe Seite 34
- 🔧 „Service“
Nur für die Fachkraft.

Mit ◀▶ blättern Sie im Menü.

Hinweis

Die verfügbaren Menüs sind abhängig von der Ausstattung Ihrer Heizungsanlage.
Menü-Übersicht mit allen Menüs: Siehe Seite 47

Informationen im „Energiecockpit“

Im „Energiecockpit“ erhalten Sie anschaulich Informationen zur energetischen Situation der Komponenten Ihrer Heizungsanlage.

Hinweis

Das „Energiecockpit“ wird nur angezeigt, falls dieses bei der Inbetriebnahme eingestellt wurde. Benachrichtigen Sie ggf. Ihren Fachbetrieb.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf. 🏠 für den Homescreen
2. ◀▶ für „Energiecockpit“

Hinweis

Wenn Sie das „Energiecockpit“ zum ersten mal aufrufen, werden Sie darüber informiert, dass die angezeigten Werte **nicht** zur Abrechnung mit dem Energieversorgungsunternehmen genutzt werden dürfen.

- Falls Sie die Information mit **OK** bestätigen, wird das „Energiecockpit“ geöffnet. Die Information erscheint später nicht wieder.
- Falls Sie auf Abbrechen tippen, wird das „Energiecockpit“ nicht geöffnet. Die Information erscheint beim nächsten Aufrufen erneut.

Grundanzeige im „Energiecockpit“

Die in der Anlage vorhandenen Komponenten werden grafisch dargestellt. Um Informationen zur energetischen Situation dieser Anlagenkomponenten zu erhalten, tippen Sie auf die jeweilige Anlagenkomponente. Siehe auch folgende Kapitel.

Hinweis

Die Darstellungen des Heizkessels und des Warmwasser-Speichers sind abhängig von den in der Anlage verwendeten Produkten.

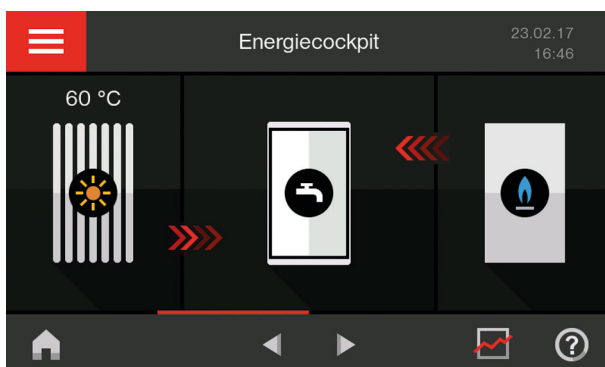


Abb. 2

Folgende Informationen können Sie im „Energiecockpit“ abfragen:

- 60 °C Aktuelle Temperatur der thermischen Solaranlage
- * Energieertrag der thermischen Solaranlage: Siehe folgendes Kapitel.
- ☒ Energiebilanz der Heizungsanlage in Verbindung mit der thermischen Solaranlage: Siehe Seite 14
- 🔧 Temperaturen des Warmwasser-Speichers: Siehe Seite 14
- 🔥/💧 Energieverbrauch (Gas oder Öl) und Betriebsdaten: Siehe Seite 14
- ◀◀◀ Beheizung des Warmwasser-Speichers durch den Heizkessel aktiv (rot und animiert)
- ▶▶▶ Beheizung des Warmwasser-Speichers durch die Solaranlage aktiv (rot und animiert)

Energieertrag der Solaranlage



Sie können den Energieertrag der Solaranlage der letzten 7 Tage einschließlich des aktuellen Tags abfragen. Der Energieertrag wird in Kilowattstunden „kWh“ angezeigt.


Informationen im „Energiecockpit“ (Fortsetzung)

Hinweis

Die Abfrage ist **nur** in Verbindung mit dem Solarregelungsmodul, Typ SM1, möglich. In Verbindung mit einer Solarregelung Vitosolic können Sie den Solarenergieertrag an der Solarregelung abfragen.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das „Energiecockpit“

3. Auf den Sonnenkollektor 
Die Energieerträge der letzten 7 Tage einschließlich des aktuellen Tags werden im Vergleich als Balken dargestellt.
4. Auf einen Tag, z. B. „Mo“
Der Energieertrag des gewählten Tags wird in „kWh“ angezeigt.

„Energiebilanz“ in Verbindung mit Solaranlage






Sie können die Energiesituation der letzten 7 Tage einschließlich des aktuellen Tags abfragen. Die solar erzeugte Wärmemenge und der Energieverbrauch des Heizkessels (Gas oder Öl) werden jeweils in Kilowattstunden „kWh“ angezeigt.

Hinweis

Die Abfrage ist **nur** in Verbindung mit dem Solarregelungsmodul, Typ SM1, möglich.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen



2.  für das „Energiecockpit“
3.  im Navigationsbereich
Die „Energiebilanz“ wird grafisch dargestellt.
 Blau: Verbrauchte Gasmenge
Oder
 Dunkles Gelb: Verbrauchte Ölmenge
 Helles Gelb: Durch die Solaranlage erzeugte Wärmemenge

Temperaturen des Warmwasser-Speichers

Sie können die aktuellen Warmwassertemperaturen im Warmwasser-Speicher abfragen („Ladezustand“).

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen



2.  für das „Energiecockpit“
3. Auf den Warmwasser-Speicher 



Energieverbrauch und Betriebsdaten

Sie können folgende Informationen zu Ihrem Heizkessel abfragen:

- „Aktuelle Leistung“ (Wärmeleistung)
- „Betriebsstunden“ (Betriebszeit)
- „Brennstoff“
- „Brennstoffverbrauch“ (Energieverbrauch)


Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das „Energiecockpit“

3.  in Verbindung mit Gas-Heizkessel
Oder
 in Verbindung mit Öl-Heizkessel
Die Betriebsdaten werden angezeigt, z. B. die „Betriebsstunden“





Hinweis

Betriebsstunden zurücksetzen: Siehe Kapitel „Informationen abfragen“.



4. Energieverbrauch:
 bei „Brennstoffverbrauch“

Informationen im „Energiecockpit“ (Fortsetzung)

5. Auf den gewünschten Zeitraum:

-  „Der letzten 7 Tage“ einschließlich des aktuellen Tags
-  „Der letzten 5 Wochen“ einschließlich der aktuellen Woche
-  „Der letzten 12 Monate“ einschließlich des aktuellen Monats
-  „Der letzten 2 Jahre“ einschließlich des aktuellen Jahrs

Mehr- oder Minderverbräuche werden zum Vergleich innerhalb des gewählten Zeitraums grafisch dargestellt:

-  Dunkle Flächen: Anteil Raumbeheizung am Energieverbrauch
-  Helle Flächen: Anteil Warmwasserbereitung am Energieverbrauch

6. Im Diagramm auf z. B. einen Tag, eine Woche usw.

Der Energieverbrauch dieses Zeitraums wird als Zahlenwert in Kilowattstunden „kWh“ angezeigt. 10 kWh entsprechen ungefähr einem Liter Heizöl oder einem Kubikmeter Gas.



Hinweis zum angezeigten Energieverbrauch








Der Energieverbrauch wird berechnet unter Berücksichtigung der verwendeten Anlagenkomponenten sowie des nutzerabhängigen Anlagenverhaltens (z. B. Laufzeit und Auslastung). Bedingt durch anlagenspezifische Gegebenheiten kann es zu Abweichungen zwischen den angezeigten (berechneten) und den tatsächlichen Verbrauchswerten kommen. Daher ist eine Nutzung als verbindliche Abrechnungsgrundlage mit dem Energieversorgungsunternehmen **nicht möglich**.

Korrekturfaktor für Energieverbrauch

Um die angezeigten (berechneten) Werte des Energieverbrauchs/Brennstoffverbrauchs an die tatsächlichen (am hauseigenen Zähler gemessenen) Werte anzugleichen, können Sie einen Korrekturfaktor eingeben. Der berechnete Wert wird mit dem Korrekturfaktor multipliziert. Durch saisonale Umweltbedingungen und andere Faktoren sind jedoch weiterhin Abweichungen zu den tatsächlichen Verbrauchswerten möglich.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das „Energiecockpit“

3.  in Verbindung mit Gas-Heizkessel
Oder
 in Verbindung mit Öl-Heizkessel
4.  bei „Brennstoffverbrauch“
5.  „Eingabe Korrekturfaktor“
6.  /  für gewünschten Korrekturfaktor
7.  zur Bestätigung







Anteile Energieverbrauch an Raumbeheizung und Warmwasserbereitung

Sie stellen ein, in welchem Verhältnis sich Ihr gesamter Energieverbrauch (100 %) auf den Energieverbrauch für die Raumbeheizung und den Energieverbrauch zur Warmwasserbereitung aufteilt. Die Werte können von Ihnen geschätzt werden oder durch mehrfaches Ablesen der Zähler (Gaszähler oder Ölverbrauch) übers Jahr ermittelt werden. Die hier eingestellten Werte werden ausschließlich in den Diagrammen für den Energieverbrauch („Brennstoffverbrauch“) verwendet.



Werkseitige Einstellung:

- Warmwasserbereitung: 30 %
- Raumbeheizung: 70 %

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das „Energiecockpit“
3.  in Verbindung mit Gas-Heizkessel
Oder
 in Verbindung mit Öl-Heizkessel
4.  bei „Brennstoffverbrauch“
5.  „Anteil Warmwasser - Heizung“

Informationen im „Energiecockpit“ (Fortsetzung)

- 6.  für gewünschten Wert entweder bei „**Warmwasser**“ oder bei „**Heizung**“. Der jeweils andere Wert passt sich automatisch so an, dass die Summe beider Werte 100 % ergibt.
- 7.  zur Bestätigung

„Favoriten“ einstellen

Sie können einige Menüs für einen schnelleren Bedienungszugriff als Favorit einstellen.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:





- 1. Ggf.  für den Homescreen
- 2.  für „Favoriten“
- 3.  für die Liste der wählbaren Menüs.
- 4. bei den gewünschten Menüs, z. B. bei „**Zeitprogramm Warmwasser**“
Die Auswahl wird mit gekennzeichnet.
- 5.  zur Bestätigung

Informationen zu den Betriebsprogrammen

Mit dem „**Betriebsprogramm**“ stellen Sie z. B. ein, ob Sie Räume beheizen oder nur Trinkwasser erwärmen möchten.

Falls in Ihrer Heizungsanlage mehrere Heizkreise vorhanden sind, stellen Sie das „**Betriebsprogramm**“ für jeden Heizkreis separat ein.

Betriebsprogramme für Heizen, Warmwasser, Frostschutz

Symbol	Betriebsprogramm	Funktion
Raumbeheizung und Warmwasserbereitung		
	„ Heizen und Warmwasser “	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Räume des gewählten Heizkreises werden nach den Vorgaben für die Raumtemperatur und das Zeitprogramm beheizt (siehe Kapitel „Raumbeheizung“). ▪ Das Warmwasser wird nach den Vorgaben für die Warmwassertemperatur und das Zeitprogramm aufgeheizt (siehe Kapitel „Warmwasserbereitung“).
	Nur bei Anlagen ohne Warmwasser-Speicher: „ Heizen “	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Räume des gewählten Heizkreises werden nach den Vorgaben für die Raumtemperatur und des Zeitprogramms beheizt: Siehe Kapitel „Raumbeheizung“.
Warmwasserbereitung (nur in Verbindung mit einem Warmwasser-Speicher möglich)		
	„ Nur Warmwasser “	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Warmwasser wird nach den Vorgaben für die Warmwassertemperatur und das Zeitprogramm aufgeheizt (siehe Kapitel „Warmwasserbereitung“). ▪ Keine Raumbeheizung ▪ Frostschutz des Heizkessels, des Heizkreises und des Warmwasser-Speichers ist aktiv.
Frostschutz		
	„ Abschaltbetrieb “	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keine Raumbeheizung ▪ Keine Warmwasserbereitung ▪ Frostschutz des Heizkessels, des Heizkreises und des Warmwasser-Speichers ist aktiv.

Informationen zu den Betriebsprogrammen (Fortsetzung)

Besondere Betriebsprogramme

Je nach Anlagenausstattung sind folgende besonderen Betriebsprogramme verfügbar:

▪ „Estrichtrocknung“

Diese Funktion wird von Ihrem Fachbetrieb aktiviert. Ihr Estrich wird nach einem fest vorgegebenen Zeitprogramm (Temperatur-Zeit-Profil) baustoffgerecht getrocknet. Ihre Einstellungen für die Raumbeheizung sind für die Dauer der Estrichtrocknung ohne Wirkung. Die Funktion kann von Ihrem Fachbetrieb geändert oder aufgehoben werden.

▪ „Externe Aufschaltung“

Das Betriebsprogramm, das an der Regelung eingestellt ist, wurde z. B. über einen extern angeschlossenen Taster umgeschaltet.

Beispiel: In einer Schule besteht Heizbedarf außerhalb der Schulzeiten, z. B. für einen Elternabend.

Die Funktion kann an der Regelung nicht beeinflusst werden. Wenn die externe Umschaltung nicht mehr besteht, ist das eingestellte Betriebsprogramm wieder aktiv.

▪ „Externes Programm“

Das Betriebsprogramm, das an der Regelung eingestellt ist, wurde von einem anderen Bediengerät umgeschaltet. Sie können das Betriebsprogramm an der Vitotronic Regelung ändern.

▪ „Ferienprogramm“ (siehe Seite 20)

Hinweis

Die besonderen Betriebsprogramme werden im Wechsel mit der Kesselwassertemperatur angezeigt.

Im Hauptmenü können Sie unter „**Informationen**“ das eingestellte Betriebsprogramm abfragen (siehe Seite 31).

Vorgehensweise Zeitprogramm einstellen




Zeitprogramme und Zeitphasen

In den Zeitprogrammen geben Sie an, wie sich Ihre Heizungsanlage zu welchem Zeitpunkt verhalten soll. Dafür teilen Sie den Tag in Abschnitte ein, sogenannte **Zeitphasen**.

Innerhalb und außerhalb dieser Zeitphasen sind unterschiedliche Betriebsstatus aktiv. Die möglichen Betriebsstatus unterscheiden sich z. B. durch verschiedene Temperaturniveaus.

Für folgende Funktionen können Sie ein Zeitprogramm einstellen:

Funktion	Betriebsstatus	
	Innerhalb der Zeitphase	Außerhalb der Zeitphase
Raumbeheizung	Ihre Räume werden mit normaler Raumtemperatur beheizt.	Ihre Räume werden mit reduzierter Raumtemperatur beheizt.
Warmwasserbereitung	Die Warmwasserbereitung ist eingestellt. Das Trinkwasser im Warmwasser-Speicher wird auf den Warmwassertemperatur-Sollwert aufgeheizt.	Die Warmwasserbereitung ist gesperrt.
Zirkulationspumpe	Die Zirkulationspumpe ist in Betrieb. Hinweis Ihr Fachbetrieb kann die Laufzeit der Zirkulationspumpe einschränken.	Die Zirkulationspumpe ist außer Betrieb. Hinweis Ihr Fachbetrieb kann den Betrieb der Zirkulationspumpe freigeben.

- Die Zeitprogramme sind werkseitig auf  „**Automatik**“ eingestellt.
- Die Zeitprogramme können Sie  „**Individuell**“ einstellen, für jeden Wochentag gleich oder unterschiedlich.
- Im Hauptmenü können Sie unter  „**Informationen**“ die Zeitprogramme abfragen.

Im Folgenden wird die Vorgehensweise für die Einstellung eines Zeitprogramms am Beispiel Raumbeheizung für den Heizkreis 1 erläutert. Besonderheiten der einzelnen Zeitprogramme finden Sie in den jeweiligen Kapiteln.

Zeitphasen einstellen

Sie können in jedem „Zeitprogramm“ bis zu 4 Zeitphasen einstellen. Die Zeitphasen sind nummeriert.

Für jede Zeitphase stellen Sie den „Beginn“ und das „Ende“ ein.

Beispiel:

„Zeitprogramm“ für den Wochentag „Montag“ für „Heizkreis 1“

- Zeitphase „1“:
05:30 bis 09:00 Uhr
- Zeitphase „2“:
16:30 bis 22:00 Uhr

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. ☰ für das „Hauptmenü“
2. 🏠 „Heizung“ für Einstellungen zur Raumbeheizung
3. 🏠 „Heizkreis 1“
4. ⌚ „Zeitprogramm“
5. „Mo“ für „Montag“
6. ✎ um das „Zeitprogramm“ zu bearbeiten.
7. ^ / v für „Beginn“ und „Ende“ der Zeitphase „1“ von 05:30 bis 09:00 Uhr.
Der Balken im Zeitdiagramm wird angepasst.

Einstellung einer Zeitphase vorzeitig abbrechen

Tippen Sie auf ↶.

8. + um Zeitphase „2“ zu erzeugen.
9. ^ / v für „Beginn“ und „Ende“ der Zeitphase „2“ von 16:30 bis 22:00 Uhr
Der Balken im Zeitdiagramm wird angepasst.
10. ✓ zur Bestätigung

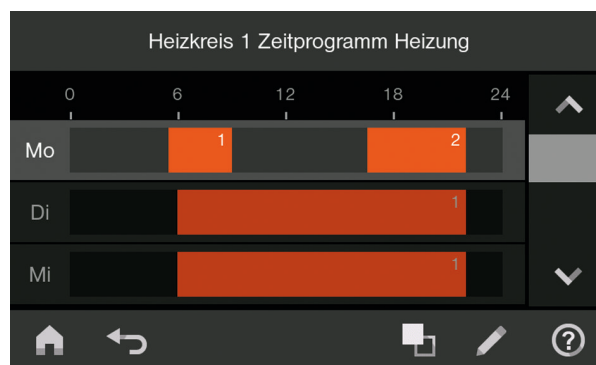


Abb. 3

11. 🏠 um das „Zeitprogramm“ zu verlassen.

Zeitprogramm auf andere Wochentage übertragen

Sie können das „Zeitprogramm“ auf jeden anderen Wochentag kopieren.

Beispiel:

Sie möchten das „Zeitprogramm“ für „Montag“ auf „Dienstag“ bis „Freitag“ übertragen.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. ☰ für das „Hauptmenü“
2. 🏠 „Heizung“ für Einstellungen zur Raumbeheizung
3. 🏠 „Heizkreis 1“
4. ⌚ „Zeitprogramm“
5. „Mo“ für „Montag“
6. 📄 um das „Zeitprogramm“ von „Montag“ zu kopieren.
7. „Di“, „Mi“, „Do“, „Fr“
8. ✓ zur Bestätigung
9. 🏠 um das „Zeitprogramm“ zu verlassen.

Vorgehensweise Zeitprogramm einstellen (Fortsetzung)




Zeitphasen ändern







Sie können die Einstellungen für die Zeitphasen jederzeit ändern.

Beispiel:

Sie möchten für den Wochentag „Montag“ den „Beginn“ der Zeitphase „2“ auf 19:00 Uhr ändern.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1.  für das „Hauptmenü“
2.  „Heizung“ für Einstellungen zur Raumbeheizung
3.  „Heizkreis 1“

4.  „Zeitprogramm“
5. „Mo“ für „Montag“
6.  um das „Zeitprogramm“ zu bearbeiten.
7.  für Zeitphase „2“
8.  um den „Beginn“ der Zeitphase „2“ auf 19:00 Uhr zu ändern. Der Balken im Zeitdiagramm wird angepasst.
9.  zur Bestätigung
10.  um das „Zeitprogramm“ zu verlassen.




Zeitphasen löschen







Sie können einzelne Zeitphasen jederzeit löschen.

Beispiel:

Sie möchten für den Wochentag „Montag“ die Zeitphase „2“ löschen.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1.  für das „Hauptmenü“
2.  „Heizung“ für Einstellungen zur Raumbeheizung
3.  „Heizkreis 1“

4.  „Zeitprogramm“
5. „Mo“ für „Montag“
6.  um das „Zeitprogramm“ zu bearbeiten.
7.  für Zeitphase „2“
8.  um Zeitphase „2“ zu löschen.
9.  zur Bestätigung
10.  um das „Zeitprogramm“ zu verlassen.

Raumbeheizung

Heizkreis wählen


Die Beheizung aller Räume kann ggf. auf mehrere Heizkreise aufgeteilt sein.

Z. B. ein Heizkreis für Ihre Wohnung und ein Heizkreis für Ihr Büro.

Die Heizkreise sind werkseitig mit „**Heizkreis 1**“, „**Heizkreis 2**“, „**Heizkreis 3**“ bezeichnet.

- Falls Sie mehrere Heizkreise bedienen, wählen Sie im Homescreen zuerst den Heizkreis aus, für den Sie eine Änderung vornehmen möchten.
- Falls Sie nur einen Heizkreis bedienen, ist diese Auswahlmöglichkeit nicht vorhanden.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2. „**Heizkreis 1**“ in der Menüzeile
3. „**Heizkreis 2**“
Oder
„**Heizkreis 3**“




Raumtemperatur einstellen

Normale Raumtemperatur für den gewählten Heizkreis einstellen

Hier stellen Sie die Raumtemperatur ein, bei der Sie sich wohlfühlen. Diese Raumtemperatur gilt für die Zeiträume, die Sie im „**Zeitprogramm**“ für Raumbeheizung einstellen.

Werkseitige Einstellung: 20 °C

Einstellbereich: 3 bis 37 °C

2. „**Heizkreis ...**“ in der Menüzeile wählen
3.  für „**Raumtemperatur-Sollwert**“
4.  für den gewünschten Wert
5.  zur Bestätigung

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen

Reduzierte Raumtemperatur einstellen









Hier stellen Sie die Raumtemperatur für Zeiträume ein, in denen Sie weniger heizen möchten. Diese Raumtemperatur gilt außerhalb der im „**Zeitprogramm**“ für Raumbeheizung eingestellten Zeitphasen.

Raumbeheizung mit dieser Temperatur:

- Zwischen den Zeitphasen für die Raumbeheizung mit normaler Temperatur
- Im Ferienprogramm

Werkseitige Einstellung: 3 °C

Einstellbereich: 3 bis 37 °C

2.  für das „**Hauptmenü**“
3.  „**Heizung**“ für Einstellungen zur Raumbeheizung
4.  „**Heizkreis 1**“
Oder
 „**Heizkreis 2**“
Oder
 „**Heizkreis 3**“
5.  „**Reduzierte Raumtemperatur**“
6.  für den gewünschten Wert
7.  zur Bestätigung

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen


„Betriebsprogramm“ für Raumbeheizung einstellen

Sie aktivieren das „**Betriebsprogramm**“ zur Raumbeheizung.



Die Einstellung ist nur erforderlich, falls eins der folgenden Betriebsprogramme eingestellt ist:


-  „**Nur Warmwasser**“
-  „**Abschaltbetrieb**“

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2. „**Heizkreis 1**“ in der Menüzeile für die Heizkreisauswahl

„Betriebsprogramm“ für Raumbeheizung einstellen (Fortsetzung)

3.  oder  für „Betriebsprogramm“
Das eingestellte „Betriebsprogramm“ ist hervor-
gehoben.
4.  „Heizen und Warmwasser“ oder  „Heizen“
um Raumbeheizung einzustellen.







5.  zur Bestätigung

Erläuterung zu den Betriebsprogrammen siehe
Seite 16.

„Zeitprogramm“ für Raumbeheizung einstellen

Sie stellen individuelle Zeitphasen für die Raumbehei-
zung mit normaler Raumtemperatur ein.
Werkseitige Einstellung: **Eine** Zeitphase von 06:00 bis
22:00 Uhr für alle Wochentage

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das „Hauptmenü“
3.  „Heizung“ für Einstellungen zur Raumbehei-
zung
4.  „Heizkreis 1“
Oder
 „Heizkreis 2“
Oder
 „Heizkreis 3“

5.  „Zeitprogramm“

Hinweis

*Beachten Sie bei der Einstellung, dass Ihre Heizungs-
anlage einige Zeit benötigt, um die Räume auf die
gewünschte Temperatur aufzuheizen.*

Vorgehensweise für die Einstellung eines Zeitpro-
gramms siehe Seite 19.







„Heizkennlinie“ einstellen

Mit der Einstellung der „Heizkennlinie“ beeinflussen
Sie die vom Heizkessel zur Verfügung gestellte Vor-
lauftemperatur.
Damit Ihre Räume bei jeder Außentemperatur optimal
beheizt werden, können Sie „Neigung“ und „Niveau“
der „Heizkennlinie“ anpassen.

Werkseitige Einstellung:

- „Neigung“: 1,4
- „Niveau“: 0

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das „Hauptmenü“
3.  „Heizung“ für Einstellungen zur Raumbehei-
zung
4.  „Heizkreis 1“
Oder
 „Heizkreis 2“
Oder
 „Heizkreis 3“

5.  „Heizkennlinie“

6.  jeweils für den gewünschten Wert bei „Nei-
gung“ und „Niveau“

Das angezeigte Diagramm zeigt Ihnen anschaulich
die Veränderung der „Heizkennlinie“, sobald Sie
den Wert für die „Neigung“ oder das „Niveau“
ändern.

In Abhängigkeit von verschiedenen Außentempe-
raturen (dargestellt auf der waagerechten Achse)
werden die zugeordneten Vorlauf temperatur-Soll-
werte für den Heizkreis angegeben.

7.  zur Bestätigung

Hinweis

*Erläuterung der Heizkennlinie: Siehe Kapitel „Begriffs-
erklärungen“*

„Heizkennlinie“ einstellen (Fortsetzung)

Tipps zur Einstellung von „Neigung“ und „Niveau“:

Heizverhalten	Maßnahme
Der Wohnraum ist in der kalten Jahreszeit zu kalt.	Stellen Sie die „ Neigung “ der „ Heizkennlinie “ auf den nächsthöheren Wert.
Der Wohnraum ist in der kalten Jahreszeit zu warm.	Stellen Sie die „ Neigung “ der „ Heizkennlinie “ auf den nächstniedrigeren Wert.
Der Wohnraum ist in der Übergangszeit und in der kalten Jahreszeit zu kalt.	Stellen Sie das „ Niveau “ der „ Heizkennlinie “ auf einen höheren Wert.
Der Wohnraum ist in der Übergangszeit und in der kalten Jahreszeit zu warm.	Stellen Sie das „ Niveau “ der „ Heizkennlinie “ auf einen niedrigeren Wert.
Der Wohnraum ist in der Übergangszeit zu kalt, aber in der kalten Jahreszeit warm genug.	Stellen Sie die „ Neigung “ der „ Heizkennlinie “ auf den nächstniedrigeren Wert und das „ Niveau “ auf einen höheren Wert.
Der Wohnraum ist in der Übergangszeit zu warm, aber in der kalten Jahreszeit warm genug.	Stellen Sie die „ Neigung “ der „ Heizkennlinie “ auf den nächsthöheren Wert und das „ Niveau “ auf einen niedrigeren Wert.

Raumbeheizung ausschalten

Sie deaktivieren das „**Betriebsprogramm**“ zur Raumbeheizung.

Die Einstellung ist nur erforderlich, falls das „**Betriebsprogramm**“ „**Heizen und Warmwasser**“ oder „**Heizen**“ für Raumbeheizung eingestellt ist.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf. für den Homescreen
2. „**Heizkreis 1**“ in der Menüzeile für die Heizkreisauswahl

3. für „**Betriebsprogramm**“
Das eingestellte „**Betriebsprogramm**“ ist hervorgehoben.
4. „**Nur Warmwasser**“
Oder
 „**Abschaltbetrieb**“ (Frostschutz des Heizkessels und Warmwasser-Speichers ist aktiv)
5. zur Bestätigung

Raumtemperatur vorübergehend anpassen

Falls Sie Ihre Räume unabhängig vom „**Zeitprogramm**“ und für eine begrenzte Dauer mit höherer oder geringerer Temperatur beheizen möchten, aktivieren Sie den „**Komfortbetrieb**“.

- Die Räume werden mit der für den „**Komfortbetrieb**“ eingestellten Temperatur beheizt.
- Zuerst wird das Warmwasser auf die eingestellte Warmwassertemperatur erwärmt, bevor Raumbeheizung erfolgt.
- Die Zirkulationspumpe (falls vorhanden) wird eingeschaltet.
Hinweis
*Ihr Fachbetrieb kann die Zirkulationspumpe für den „**Komfortbetrieb**“ deaktivieren.*

„Komfortbetrieb“ einstellen


Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf. für den Homescreen
2. „**Heizkreis ...**“ in der Menüzeile für die Heizkreisauswahl
3. um den „**Komfortbetrieb**“ zu aktivieren.
4. für den gewünschten Raumtemperatur-Sollwert während des Komfortbetriebs

Raumtemperatur vorübergehend anpassen (Fortsetzung)


5. ✓ zur Bestätigung

Anzeigen im Homescreen:

- Das Symbol  wird hervorgehoben.
- Der normale Raumtemperatur-Sollwert wird weiterhin angezeigt.
- Im Wechsel mit „**Kesselwassertemperatur**“ wird „**Komforttemperatur**“ und die jeweils zugehörige Temperatur angezeigt.

„Komfortbetrieb“ beenden

Sie haben 3 Möglichkeiten, um den „**Komfortbetrieb**“ zu beenden:

- Tippen Sie erneut auf .
- Oder
- Der „**Komfortbetrieb**“ endet automatisch beim Umschalten auf Betrieb mit normaler Raumtemperatur entsprechend dem „**Zeitprogramm**.“
- Oder
- Der „**Komfortbetrieb**“ endet automatisch nach 8 Stunden (Auslieferungszustand).



Hinweis

*Ihr Fachbetrieb kann die zeitliche Begrenzung für den „**Komfortbetrieb**“ in einen Zeitraum zwischen 1 Stunde und 12 Stunden ändern.*

Raumtemperatur vorübergehend verringern


Im „**Zeitprogramm**“ für Raumbeheizung haben Sie Zeitphasen für die Beheizung mit normaler Raumtemperatur eingestellt. Falls Sie Ihre Räume innerhalb dieser Zeitphasen mit niedrigerer Temperatur beheizen möchten, aktivieren Sie den „**Sparbetrieb**“.

Hinweis

*Diese Energiesparfunktion können Sie nur im „**Betriebsprogramm**“  „**Heizen und Warmwasser**“ oder  „**Heizen**“ aktivieren.*


„Sparbetrieb“ einstellen

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2. „**Heizkreis ...**“ in der Menüzeile für die Heizkreisauswahl


3.  um den „**Sparbetrieb**“ zu aktivieren.

Anzeigen im Homescreen:

- Das Symbol  wird hervorgehoben.
- Der normale Raumtemperatur-Sollwert wird weiterhin angezeigt.
- Im Wechsel mit „**Kesselwassertemperatur**“ wird „**Sparbetrieb**“ angezeigt.

„Sparbetrieb“ beenden

Sie haben 2 Möglichkeiten, um den „**Sparbetrieb**“ zu beenden:

- Tippen Sie erneut auf .
- Oder
- Der „**Sparbetrieb**“ endet automatisch beim Umschalten auf Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur entsprechend dem „**Zeitprogramm**“.

Energiesparfunktion für längere Abwesenheit

Im „Zeitprogramm“ für Raumbeheizung haben Sie Zeitphasen für die Beheizung mit normaler Raumtemperatur eingestellt. Falls Sie Ihre Räume für mehrere Tage mit niedrigerer Temperatur beheizen möchten, ohne das „Zeitprogramm“ zu verändern, aktivieren Sie das „Ferienprogramm“.

Das „Ferienprogramm“ hat folgende Auswirkungen:

- **Raumbeheizung:**
 - Für Heizkreise im „Betriebsprogramm“  „Heizen und Warmwasser“ oder  „Heizen“:
Die Räume werden mit der eingestellten reduzierten Raumtemperatur beheizt (siehe Seite 20).
 - Für Heizkreise im „Betriebsprogramm“  „Nur Warmwasser“:
Keine Raumbeheizung. Der Frostschutz des Heizkessels und des Warmwasser-Speichers ist aktiv.
- **Warmwasserbereitung:**
Keine Warmwasserbereitung. Der Frostschutz für den Warmwasser-Speicher ist aktiv.





„Ferienprogramm“ einstellen


Werkseitige Einstellung: Das „Ferienprogramm“ gilt für **alle** Heizkreise.

Hinweis

Ihre Anlage ist werkseitig als „Einfamilienhaus“ eingestellt. Alle Heizkreise Ihrer Anlage sind einem Haus oder einer Wohnung zugeordnet. Falls Ihre Heizkreise einzelnen Wohnungen zugeordnet werden sollen, kann Ihr Fachbetrieb diese Einstellung in „Mehrfamilienhaus“ ändern. Bei der Einstellung „Mehrfamilienhaus“ können Sie wählen für welche Heizkreise, und damit für welche Wohnungen, das „Ferienprogramm“ gilt.


Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das „Hauptmenü“
3.  „Ferienprogramm“
4. Ggf. für den oder die Heizkreise für die das „Ferienprogramm“ gelten soll und anschließend 


5.  jeweils für gewünschten Abreise- und Rückreisetag

Hinweis

Das „Ferienprogramm“ startet um 00:00 Uhr des auf den Abreisetag folgenden Tags. Das „Ferienprogramm“ endet um 00:00 Uhr des Rückreisetags. D. h. am Abreise- und Rückreisetag ist das eingestellte „Zeitprogramm“ aktiv.






6.  zur Bestätigung

Anzeigen im Homescreen:

- Der normale Raumtemperatur-Sollwert wird weiterhin angezeigt.
- Das Symbol  wird angezeigt.
- Im Wechsel mit „Kesselwassertemperatur“ wird „Ferienprogramm“ und der eingestellte Abreise- und Rückreisetag angezeigt.

„Ferienprogramm“ abrechnen oder löschen

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das „Hauptmenü“
3.  „Ferienprogramm“
4. Ggf. für den oder die Heizkreise für die das „Ferienprogramm“ gelten soll und anschließend 
5.  um das „Ferienprogramm“ zu löschen.

Warmwassertemperatur einstellen

Sie stellen den „**Warmwassertemperatur-Sollwert**“ für den Warmwasser-Speicher ein.

Werkseitige Einstellung: 50 °C






Einstellbereich: 10 bis 60 °C

Hinweis

Ihr Fachbetrieb kann den Einstellbereich ändern. Wenden Sie sich dazu an Ihren Fachbetrieb.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen


2.  für das „Hauptmenü“
3.  „Warmwasser“ für Einstellungen zur Warmwasserbereitung
4.  „Warmwassertemperatur-Sollwert“
5.  für den gewünschten Wert
6.  zur Bestätigung





„Betriebsprogramm“ für Warmwasserbereitung einstellen

Sie aktivieren das „**Betriebsprogramm**“ zur Warmwasserbereitung.

Die Einstellung ist nur erforderlich, falls das „**Betriebsprogramm**“  „**Abschaltbetrieb**“ eingestellt ist.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2. „**Heizkreis ...**“ in der Menüzeile für die Heizkreisauswahl

3.  für „Betriebsprogramm“
4.  „Nur Warmwasser“
Oder
 „Heizen und Warmwasser“
5.  zur Bestätigung

Erläuterung zu den Betriebsprogrammen siehe Seite 16

„Zeitprogramm“ für Warmwasserbereitung einstellen

Sie stellen individuelle Zeitphasen für die Warmwasserbereitung ein. Innerhalb dieser Zeitphasen ist die Warmwasserbereitung freigegeben. Die Warmwasserbereitung startet automatisch, sobald der Warmwassertemperatur-Sollwert unterschritten ist.

Werkseitige Einstellung:  „**Automatik**“








Im Automatikbetrieb beginnt die Warmwasserbereitung automatisch eine halbe Stunde früher als die Zeitphase für die Raumbeheizung mit normaler Raumtemperatur. Z. B. beginnt die Warmwasserbereitung um 05:30 Uhr, falls der Beginn für die Raumbeheizung um 06:00 Uhr ist. Dadurch steht Ihnen gleich zu Beginn des Betriebs mit normaler Raumtemperatur warmes Wasser zur Verfügung.

Hinweis

Ihre Anlage ist werkseitig als „**Einfamilienhaus**“ eingestellt. Alle Heizkreise Ihrer Anlage sind einem Haus oder einer Wohnung zugeordnet.

Falls Ihre Heizkreise einzelnen Wohnungen zugeordnet werden sollen, kann Ihr Fachbetrieb diese Einstellung in „**Mehrfamilienhaus**“ ändern. Bei der Einstellung „**Mehrfamilienhaus**“ können Sie wählen für welche Heizkreise, und damit für welche Wohnungen, das Zeitprogramm gilt.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das „Hauptmenü“
3.  „Warmwasser“ für Einstellungen zur Warmwasserbereitung
4.  „Warmwasser Zeitprogramm“
5. Ggf.  „Heizkreis 1“
Oder
 „Heizkreis 2“
Oder
 „Heizkreis 3“
6.  „Individuell“
7.  zur Bestätigung

„Zeitprogramm“ für Warmwasserbereitung einstellen (Fortsetzung)

Hinweis

- Beachten Sie bei der Einstellung, dass Ihre Heizungsanlage einige Zeit benötigt, um den Warmwasser-Speicher auf die gewünschte Temperatur aufzuheizen.
- Eine begonnene Warmwasserbereitung erfolgt immer bis zum Erreichen des Warmwassertemperatur-Sollwerts, auch falls das Ende der Zeitphase erreicht ist.

Vorgehensweise für die Einstellung eines Zeitprogramms siehe Seite 19.

Erhöhte Trinkwasserhygiene

Sie können mit dieser Funktion die mikrobiologische Qualität des Trinkwassers im Warmwasser-Speicher verbessern.

Ihr Fachbetrieb kann diese Funktion durch Vorgabe eines zweiten, höheren Warmwassertemperatur-Sollwerts bereitstellen.

Sie aktivieren diese Funktion, indem Sie für die Warmwasserbereitung eine 4. Zeitphase einstellen (siehe Seite 25). In dieser Zeit wird das Warmwasser auf den 2. Warmwassertemperatur-Sollwert aufgeheizt.

Hinweis

Für die 2. und 3. Zeitphase müssen Einschalt- und Ausschaltzeitpunkt eingestellt sein. Diese dürfen sich auch innerhalb der 1. Zeitphase befinden.

Einmalige Warmwasserbereitung außerhalb des Zeitprogramms

Im „Zeitprogramm“ für die Warmwasserbereitung haben Sie Zeitphasen eingestellt, in denen die Warmwasserbereitung freigegeben ist. Falls Sie außerhalb dieser Zeitphasen warmes Wasser benötigen, aktivieren Sie die Warmwasserbereitung mit Hilfe des Komfortbetriebs.

Hinweis

Mindestens für einen Heizkreis Ihrer Anlage muss eines der folgenden das Betriebsprogramme eingestellt sein:

- ☺ „Heizen und Warmwasser“
- ☺ „Nur Warmwasser“

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf. 🏠 für den Homescreen
2. ☰ um den „Komfortbetrieb“ zu aktivieren
3. ✓ zur Bestätigung
4. ☰ um den „Komfortbetrieb“ zu deaktivieren
Das Trinkwasser im Warmwasser-Speicher wird auf den „Warmwassertemperatur-Sollwert“ aufgeheizt.

„Zeitprogramm“ einstellen für die Zirkulationspumpe

Die Zirkulationspumpe pumpt das Warmwasser durch eine Ringleitung zwischen Warmwasser-Speicher und den Zapfstellen (z. B. Wasserhahn). Dadurch steht Ihnen beim Öffnen des Wasserhahns sehr schnell warmes Wasser zur Verfügung.

Sie können individuelle Zeitphasen für den Betrieb der Zirkulationspumpe einstellen.

Werkseitige Einstellung: ⚙ „Automatik“

Im Automatikbetrieb wird die Zirkulationspumpe parallel zum „Zeitprogramm“ für die Warmwasserbereitung eingeschaltet.

3. 🚰 „Warmwasser“ für Einstellungen zur Warmwasserbereitung
4. ⌚ „Zeitprogramm Zirkulation“
5. Ggf. ① „Heizkreis 1“
Oder
② „Heizkreis 2“
Oder
③ „Heizkreis 3“
6. 🔄 „Individuell“
7. ✓ zur Bestätigung

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:







1. Ggf. 🏠 für den Homescreen
2. ☰ für das Hauptmenü

Vorgehensweise für die Einstellung eines Zeitprogramms siehe Seite 19.

Warmwasserbereitung ausschalten

Sie deaktivieren die Warmwasserbereitung.


Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das Hauptmenü
3.  „Warmwasser“ für Einstellungen zur Warmwasserbereitung
4.  „Warmwassertemperatur-Sollwert“
5.  für 10 °C
6.  zur Bestätigung

Weitere Einstellungen

„Sprache“ einstellen

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:









1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das „Hauptmenü“
3.  „Einstellungen“
4.  „Sprache“
5. Flagge der gewünschten „Sprache“
6.  zur Bestätigung

Helligkeit für Display einstellen

Ihnen stehen 2 Einstellungen zur Verfügung:

- Helligkeit für die Bedienung
- Helligkeit für die Standby-Anzeige









Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das „Hauptmenü“
3.  „Einstellungen“
4.  „Helligkeit Display“
5.  „Helligkeit Bedienung“
Oder
 „Helligkeit Standby“
6.  für den gewünschten Wert
7.  zur Bestätigung

„Uhrzeit“ und „Datum“ einstellen

Ihre Regelung hat eine Gangreserve von ca. 1 Monat. Falls Ihre Heizungsanlage längere Zeit außer Betrieb war, müssen Sie ggf. „Uhrzeit“ und „Datum“ neu einstellen.








Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das „Hauptmenü“
3.  „Einstellungen“
4.  „Datum und Uhrzeit“
5.  „Datum“
Oder
 „Uhrzeit“
6. Wählen Sie jeweils die gewünschte Darstellungsform, z. B. „TT-MM-JJ“, „24-Stunden Anzeige“
7.  für den gewünschten Wert
8.  zur Bestätigung

Signalton Bedienung

Im Auslieferungszustand ertönt bei jedem Antippen einer Schaltfläche ein Signalton. Diesen Signalton können Sie ausschalten und bei Bedarf wieder einschalten.








Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das „Hauptmenü“
3.  „Einstellungen“
4.  „Ton Ein/Aus“
5.  „EIN“
Oder
 „AUS“
6.  zur Bestätigung

Namen für die Heizkreise eingeben



Sie können alle Heizkreise individuell bezeichnen.


Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das „Hauptmenü“
3.  „Einstellungen“
4.  „Heizkreise umbenennen“
5.  „Heizkreis 1“
Oder
 „Heizkreis 2“
Oder
 „Heizkreis 3“

6. Geben Sie mit Hilfe der virtuellen Tastatur den gewünschten Namen ein, z. B. „Erdgeschoss“.

Hinweis

Mit  löschen Sie den zuletzt eingegebenen Buchstaben, mit  verwerfen Sie Ihre gesamte Eingabe.

7.  zur Bestätigung

Im Homescreen, im „Hauptmenü“ und, falls vorhanden, im Display der Fernbedienung erscheint für den jeweiligen „Heizkreis“ der vergebene Name.

Display zur Reinigung deaktivieren


Falls Sie das Display reinigen möchten, können Sie es 30 Sekunden lang deaktivieren. Dadurch vermeiden Sie ungewollte Einstellungen.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen

2.  für das „Hauptmenü“

3.  „Einstellungen“

4.  „Display reinigen“
Ein Zähler startet und das Display wird schwarz. Nach 30 Sekunden erscheint das Hauptmenü.

Bedienung sperren

Sie haben 2 Möglichkeiten die Bedienung zu sperren. Dadurch vermeiden Sie ungewollte Einstellungen.

▪ „Alles sperren“

In diesem Fall können Sie weder in der Grundanzeige im Homescreen noch im Hauptmenü Einstellungen vornehmen.

Im Hauptmenü kann nur der Schornsteinfeger-Prüfbetrieb aktiviert werden.

▪ „Nur Grundanzeige bedienbar“




Einstellungen können nur in der Grundanzeige im Homescreen vorgenommen werden.

Im Hauptmenü kann nur der Schornsteinfeger-Prüfbetrieb aktiviert werden.

Hinweis

Ihr Fachbetrieb kann das Passwort ändern. Falls das Passwort geändert wurde, wenden Sie sich an Ihren Fachbetrieb.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das „Hauptmenü“
3.  „Einstellungen“


4.  „Bedienung sperren“

5.  „Alles sperren“

Oder



5.  „Nur Grundanzeige bedienbar“

6. Geben Sie mit Hilfe der virtuellen Tastatur das Passwort „viservice“ oder das neu vergebene Passwort ein.

7.  zur Bestätigung

Bedienung entsperren

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Streichen Sie mit dem Finger über den Bildschirm. Oder
Tippen Sie auf irgendeine Schaltfläche.
2.  um den Hinweis zu bestätigen.
3. Geben Sie mit Hilfe der virtuellen Tastatur das Passwort „viservice“ oder das neu vergebene Passwort ein.
4.  zur Bestätigung

Weitere Einstellungen

„Werkseitige Einstellungen“ wiederherstellen

Sie können alle von Ihnen geänderte Werte für jeden Heizkreis separat in die werkseitige Einstellung zurücksetzen.

Einstellungen und Werte, die zurückgesetzt werden:

- Raumtemperatur-Sollwert
- Reduzierter Raumtemperatur-Sollwert
- Betriebsprogramm
- Warmwassertemperatur-Sollwert
- Zeitprogramm für die Raumbeheizung
- Zeitprogramm für die Warmwasserbereitung
- Zeitprogramm für die Zirkulationspumpe
- Neigung und Niveau der Heizkennlinie
- Komfort- und Energiesparfunktionen werden deaktiviert









Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen

Hinweis

Folgende Einstellungen bleiben erhalten:






- *Name für Heizkreise: Siehe Seite 29*
- *Kontakt Daten des Fachbetriebs: Siehe Seite 30*
- *Signalton Bedienung: Siehe Seite 28*
- *Helligkeit für Display: Siehe Seite 28*
- *Betriebsdaten (Zähler): Diese müssen separat zurück gesetzt werden, siehe Seite 31*

2.  für das „Hauptmenü“
3.  „Einstellungen“
4.  „Werkseitige Einstellungen“
5.  „Heizkreis 1“
Oder
 „Heizkreis 2“
Oder
 „Heizkreis 3“
6.  zur Bestätigung
Oder
 um die Aktion abzubrechen.

Kontakt Daten des Fachbetriebs eingeben

Sie geben die Kontakt Daten Ihres Fachbetriebs ein.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:


1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das „Hauptmenü“
3.  für „Informationen“
4.  für „Kontakt Daten Fachbetrieb“
5. Gewünschtes Eingabefeld
6. Geben Sie mit Hilfe der virtuellen Tastatur die Kontakt Daten Ihres Fachbetriebs ein.
7.  zur Bestätigung

Hilfetexte abfragen

Sie können zu den Anzeigen und Funktionen Hilfetexte aufrufen.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:











1.  um die Hilfetexte aufzurufen.

2.  um wieder in die ursprüngliche Anzeige zu gelangen.

Informationen abfragen

Je nach angeschlossenen Komponenten und vorgenommenen Einstellungen können Sie momentane Temperaturen und Betriebszustände abfragen.

Die Informationen sind in Gruppen eingeteilt:




-  „Allgemein“
-  „Brenner“ (Gas oder Öl)
-  „Heizkreis 1“
-  „Heizkreis 2“
-  „Heizkreis 3“
-  „Warmwasser“
-  „Solarenergie“
-  „Kontaktdaten Fachbetrieb“
-  „LAN“ (Nicht verfügbar)
-  „Daten zurücksetzen“

Hinweis

Falls die Heizkreise benannt worden sind, erscheint der vergebene Name: Siehe Kapitel „Name für Heizkreis eingeben“.

Detaillierte Abfragemöglichkeiten zu den einzelnen Gruppen finden Sie im Kapitel „Menü-Übersicht“.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:



1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das „Hauptmenü“
3.  „Informationen“




Energieertrag der Solaranlage abfragen

Hinweis

Die Abfrage ist **nur** in Verbindung mit dem Solarregelungsmodul, Typ SM1, möglich. In Verbindung mit einer Solarregelung Vitosolic können Sie den Solarenergieertrag an der Vitosolic abfragen.

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das „Hauptmenü“

3.  „Informationen“
4.  „Solarenergie“
5. **Nur für Energieertrag der Solaranlage:**
 „Übersicht Solarenergie“

Hinweis

Den Energieertrag der Solaranlage können Sie auch im „Energiecockpit“ abfragen.

Betriebsdaten (Zähler) zurücksetzen







Je nach angeschlossenen Komponenten können Sie Betriebsdaten (Zähler) auf Null zurücksetzen.

Folgende Betriebsdaten können Sie auf Null zurücksetzen:

- „Brennerbetriebsstunden“
- „Brennerstarts“
- „Solarkreispumpe“
- „Solarenergie“
- „Solarregelung, Typ SM1 Ausgang 22“ (Betriebsstunden)
- „Alle Daten“


Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1. Ggf.  für den Homescreen



2.  für das „Hauptmenü“
3.  „Informationen“
4.  „Daten zurücksetzen“
5.  bei gewünschtem Datenpunkt
 Oder
 „Alle Daten“
6.  zur Bestätigung
 Oder
 um die Aktion abzubrechen.

Wartungsmeldung abfragen

Ihr Fachbetrieb kann Wartungszeitpunkte (Grenzwerte) einstellen (z. B. für die Brennerbetriebsstunden). Sobald die Grenzwerte überschritten werden, wird eine Wartungsmeldung erzeugt.


Falls an Ihrer Anlage eine Wartung ansteht, wird das im Display mit dem Symbol  und „Wartung“ angezeigt.



Falls Sie die Kontaktdaten Ihres Fachbetriebs eingegeben haben (siehe Seite 30), werden auch diese angezeigt.

Tippen Sie auf .
Im Navigationsbereich blinkt .

Wartungsmeldung aufrufen

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:



1.  im Navigationsbereich.
Die Wartungsmeldung erscheint in einer Liste.

Falls gleichzeitig weitere Meldungen vorhanden sind, erscheinen nach Tippen auf  ggf. folgende Menüs:
 - „**Störungen**“ für Störungen an der Heizungsanlage
 - „**Brennerstörungen**“ für Störungen am Feuerungsautomaten oder Brenner des Heizkessels
 - „**Wartungsmeldungen**“ für anstehende Wartungsarbeiten
2. „**Wartungsmeldungen**“
Die Wartungsmeldungen erscheinen in einer Liste.
3. Mit  können Sie Hinweise zur Wartungsmeldung aufrufen.

4. Benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb.

Hinweis


Falls Ihre Anlage von Ihrem Fachbetrieb fernüberwacht wird, werden Wartungsmeldungen automatisch weitergeleitet.

5.  zum Quittieren aller Wartungsmeldungen.
6.  zur Bestätigung.

Hinweis

Falls die Wartung erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden kann, erscheint die Wartungsmeldung am folgenden Montag erneut.

Störungsmeldung abfragen

Falls an Ihrer Anlage Störungen aufgetreten sind, wird das im Display mit dem Symbol  und „Störung“ angezeigt.

Falls Sie die Kontaktdaten Ihres Fachbetriebs eingegeben haben (siehe Seite 30), werden auch diese angezeigt.

Tippen Sie auf .
im Navigationsbereich blinkt .


Hinweis



- Falls Sie für Störungsmeldungen eine Meldeeinrichtung (z. B. eine Hupe) angeschlossen haben, wird die Meldeeinrichtung durch Quittieren der Störungsmeldung ausgeschaltet.
- Falls die Störungsbehebung erst zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden kann, erscheint die Störungsmeldung am folgenden Tag um 7:00 Uhr erneut. Die Meldeeinrichtung wird wieder eingeschaltet.

Störungsmeldung abfragen (Fortsetzung)

Störungsmeldung aufrufen

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1.  im Navigationsbereich.
Die Störungsmeldung erscheint in einer Liste.

Falls gleichzeitig weitere Meldungen vorhanden sind, erscheinen nach Tippen auf  ggf. folgende Menüs:
 - „**Störungen**“ für Störungen an der Heizungsanlage
 - „**Brennerstörungen**“ für Störungen am Feuerungsautomaten oder Brenner des Heizkessels: Siehe folgendes Kapitel „Brennerstörungen“
 - „**Wartungsmeldungen**“ für anstehende Wartungsarbeiten
2. „**Störungen**“
Die Störungsmeldungen erscheinen in einer Liste.
3. Mit  können Sie Hinweise zum Verhalten der Heizungsanlage aufrufen.
Sie erhalten Tipps, welche Maßnahmen Sie selbst ergreifen können, **bevor** Sie Ihren Fachbetrieb benachrichtigen.
4. Notieren Sie Störungscode und Störungsursache.
Zum Beispiel: „**30: Kesseltemperatursensor**“.
Sie ermöglichen dadurch dem Fachbetrieb eine bessere Vorbereitung und sparen ggf. unnötige Fahrtkosten.

5.  zum Quittieren aller Störungsmeldungen.

6. Benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb.

Hinweis

Falls Ihre Anlage von Ihrem Fachbetrieb fernüberwacht wird, werden Störungsmeldungen automatisch weitergeleitet.

7.  zur Bestätigung.




Gefahr

Nicht behobene Störungen können lebensbedrohende Folgen haben.

Quittieren Sie Störungsmeldungen nicht mehrmals in kurzen Abständen. Falls eine Störung wiederholt auftritt, benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb. Der Fachbetrieb kann die Ursache analysieren und den Defekt beheben.

Brennerstörungen


Im Fall einer Störung am Brenner wird das Symbol  und „**Brennerstörung**“ angezeigt.

In Verbindung mit Vitotronic 200, Typ CO1E

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Brenners.






Siehe separate Anleitung des Heizkessels oder Brenners.

2. Drücken Sie  im Navigationsbereich zum Quittieren aller Störungsmeldungen.
3. Falls die Brennerstörung erneut auftritt, benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb.

In Verbindung mit Vitotronic 200, Typ CO1I

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:

1.  zur Bestätigung der Störungsmeldung

2.  um den Brenner zu entriegeln.
Oder
 um den Vorgang abzubrechen.

3. Benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb.



Gefahr

Nicht behobene Störungen können lebensbedrohende Folgen haben.

Quittieren Sie Störungsmeldungen nicht mehrmals in kurzen Abständen. Falls eine Störung wiederholt auftritt, benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb. Der Fachbetrieb kann die Ursache analysieren und den Defekt beheben.

Schornsteinfeger-Prüfbetrieb

Der Schornsteinfeger-Prüfbetrieb darf **nur** von Ihrem Schornsteinfeger bei der jährlichen Prüfung aktiviert werden.

Der Schornsteinfeger-Prüfbetrieb wird aktiviert für die Abgasmessung mit kurzzeitig höherer Kesselwassertemperatur.

Folgende Funktionen werden ausgelöst:

- Der Brenner wird eingeschaltet. Im Display erscheint „**Test läuft**“
- Die Pumpen werden eingeschaltet.



- Die Mischer bleiben in Regelfunktion.
- Der Brenner wird ausgeschaltet, wenn die an der Regelung eingestellte Maximaltemperatur erreicht ist.

Hinweis


Während des Schornsteinfeger-Prüfbetriebs für ausreichend Wärmeabnahme sorgen.

Schornsteinfeger-Prüfbetrieb aktivieren

Tippen Sie auf folgende Schaltflächen:


1. Ggf.  für den Homescreen
2.  für das „Hauptmenü“

3. „Prüfbetrieb“

4.  zur Bestätigung

Schornsteinfeger-Prüfbetrieb beenden

Sie haben 2 Möglichkeiten, um den Schornsteinfeger-Prüfbetrieb zu beenden:

- Tippen Sie auf .
- Oder
- Der Schornsteinfeger-Prüfbetrieb endet automatisch nach 60 Minuten.

Bedienelemente der Regelung

Vitotronic 200, Typ CO1E

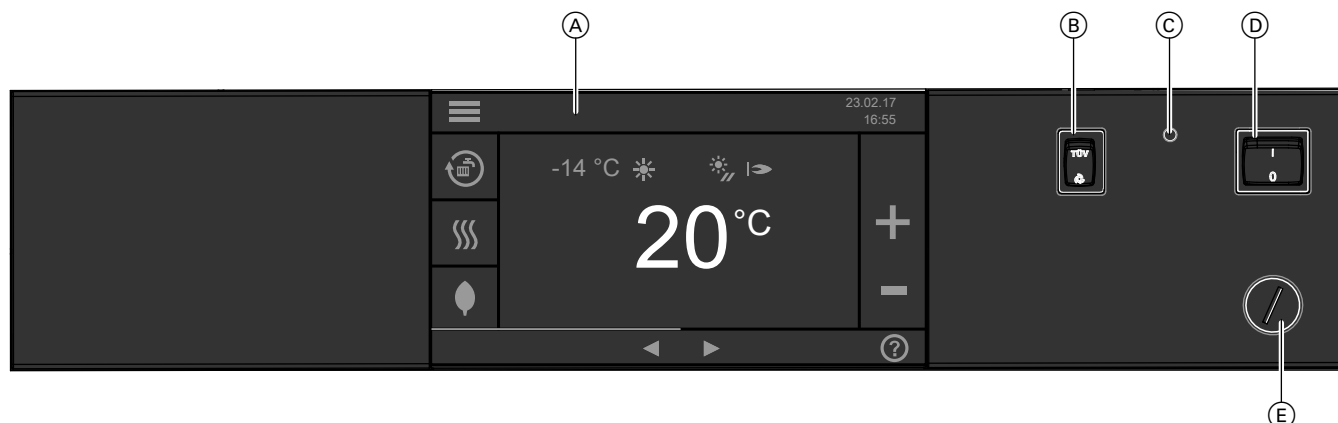


Abb. 4

- | | |
|---|--|
| (A) Display | (D) Netzschalter |
| (B) Nur für den Fachbetrieb:
TÜV-Taster, um den Sicherheitstemperaturbegrenzer zu prüfen | (E) Nur für den Fachbetrieb:
Temperaturregler |
| (C) Nur für den Fachbetrieb:
Entriegelungstaste für den Sicherheitstemperaturbegrenzer | |

Vitotronic 200, Typ CO1I

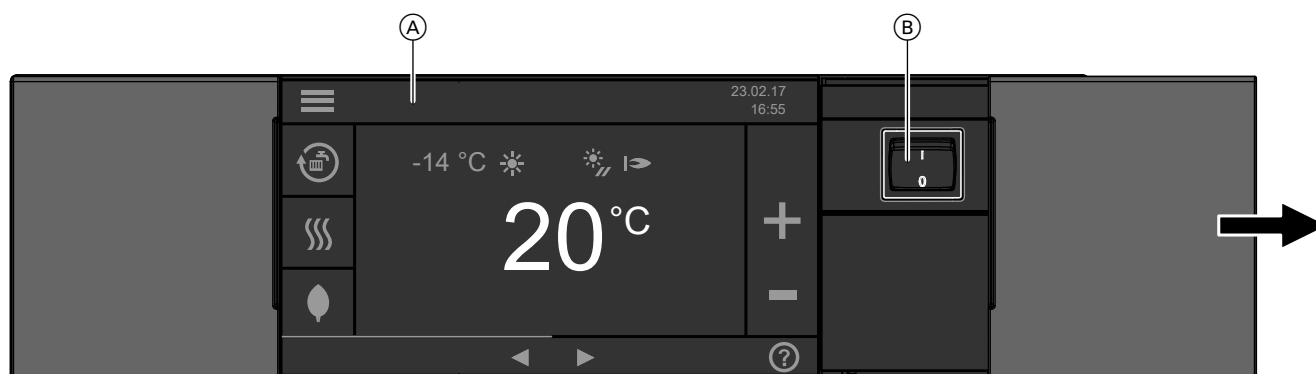


Abb. 5

- | |
|------------------|
| (A) Display |
| (B) Netzschalter |

Heizungsanlage ausschalten

Mit Frostschutzüberwachung

Wählen Sie für **jeden** Heizkreis das Betriebsprogramm ☉ „Abschaltbetrieb“.

- Keine Raumbeheizung
- Keine Warmwasserbereitung
- Frostschutz des Heizkessels und des Warmwasserspeichers ist aktiv.

Siehe auch Kapitel „Raumbeheizung ausschalten“ auf Seite 22.

Hinweis

Damit sich die Umwälzpumpen nicht festsetzen, werden diese automatisch alle 24 Stunden kurz eingeschaltet.

Heizungsanlage ausschalten (Fortsetzung)

Ohne Frostschutzüberwachung (Außerbetriebnahme)

1. Schalten Sie den Netzschalter aus.
2. Gas-Heizkessel: Schließen Sie den Gasabsperrhahn.
Öl-Heizkessel: Schließen Sie die Absperrventile der Ölleitungen (an Tank und Filter).
3. Schalten Sie die Heizungsanlage spannungsfrei, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter.



Achtung

Bei zu erwartenden Außentemperaturen unter 3 °C ergreifen Sie geeignete Maßnahmen zum Frostschutz der Heizungsanlage. Setzen Sie sich ggf. mit Ihrem Fachbetrieb in Verbindung.

Hinweis bei längerer Außerbetriebnahme

- Da die Umwälzpumpen längere Zeit nicht mehr laufen, können diese sich festsetzen.
- Nach längerer Außerbetriebnahme kann es erforderlich sein, dass Sie Datum und Uhrzeit erneut einstellen müssen (siehe Seite 28).

Heizungsanlage einschalten

Informieren Sie sich bei Ihrem Fachbetrieb:

- Erforderliche Inbetriebnahmeschritte
- Höhe des erforderlichen Anlagendrucks (Mindestanlagendruck)
- Lage von folgenden Bauteilen:
 - Manometer
 - Be- und Entlüftungsöffnungen
- Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit
- Gas-Heizkessel: Gasabsperrhahn
Öl-Heizkessel: Absperrventile der Ölleitungen (an Tank und Filter)




1. Prüfen Sie den Druck der Heizungsanlage am Manometer. Falls der Druck der Heizungsanlage zu niedrig ist (< 1,0 bar/< 0,1MPa), füllen Sie Wasser nach oder benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb.
2. Prüfen Sie, ob die Be- und Entlüftungsöffnungen des Aufstellraums geöffnet und nicht versperrt sind.

3. Gas-Heizkessel: Öffnen Sie den Gasabsperrhahn.
Öl-Heizkessel: Öffnen Sie die Absperrventile der Ölleitungen (an Tank und Filter).
4. Schalten Sie die Netzspannung ein, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter.
5. Schalten Sie den Netzschalter ein.
Nach kurzer Zeit erscheint im Display der Home-screen. Ihre Heizungsanlage und, falls vorhanden, auch die Fernbedienungen sind betriebsbereit.

Hinweis

Falls Ihre Heizungsanlage längere Zeit außer Betrieb war, müssen Sie ggf. „Uhrzeit“ und „Datum“ neu einstellen: Siehe Kapitel „Uhrzeit und Datum einstellen“.

Räume zu kalt


Ursache	Behebung
Die Heizungsanlage ist ausgeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schalten Sie den Netzschalter ein (siehe Seite 35). ▪ Schalten Sie den Hauptschalter, falls vorhanden (außerhalb des Heizraums) ein. ▪ Schalten Sie die Sicherung in der Stromkreisverteilung (Haussicherung) ein.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Regelung ist falsch eingestellt. ▪ Die Fernbedienung (falls vorhanden) ist falsch eingestellt.  Separate Bedienungsanleitung	<p>Die Raumbeheizung muss eingestellt sein.</p> <p>Prüfen und korrigieren Sie ggf. die Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebsprogramm (siehe Seite 16) ▪ Raumtemperatur (siehe Seite 20) ▪ Uhrzeit (siehe Seite 28) ▪ Zeitprogramm Raumbeheizung (siehe Seite 21) ▪ Heizkennlinie (siehe Seite 21)
Der Warmwasser-Speicher wird aufgeheizt.	<p>Warten Sie ab, bis der Warmwasser-Speicher aufgeheizt ist.</p> <p>Reduzieren Sie ggf. die Entnahme von Warmwasser oder vorübergehend die Warmwassertemperatur.</p>
Brennstoff fehlt.	<p>Bei Öl oder Flüssiggas: Prüfen Sie den Brennstoffvorrat und bestellen Sie ggf. nach.</p> <p>Bei Erdgas: Öffnen Sie den Gasabsperrhahn. Fragen Sie ggf. beim Gasversorgungsunternehmen nach.</p>
▲ „ Störung “ wird im Display angezeigt.	Fragen Sie die Art der Störung ab. Quittieren Sie die Störung (siehe Seite 32). Benachrichtigen Sie ggf. den Fachbetrieb.
▲ „ Brennerstörung “ wird im Display angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vitotronic 200, Typ CO1E: Drücken Sie die Entriegelungstaste des Brenners.  Siehe separate Anleitung des Heizkessels oder Brenners. ▪ Vitotronic 200, Typ CO1I: Folgen Sie den Anweisungen im Display: Siehe Seite 33. <p>Falls der Brenner erneut nicht einschaltet, benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb.</p> <p> Gefahr Nicht behobene Störungen können lebensbedrohende Folgen haben. Quittieren Sie Störungsmeldungen nicht mehrmals in kurzen Abständen. Falls eine Störung wiederholt auftritt, benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb. Der Fachbetrieb kann die Ursache analysieren und den Defekt beheben.</p>
„ Estrichrocknung “ ist aktiviert.	Keine Maßnahme erforderlich. Nachdem der Zeitraum für die Estrichrocknung abgelaufen ist, wird das eingestellte Betriebsprogramm aktiv.
Der Mischer-Motor ist defekt.	Benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb.

Was ist zu tun?




Räume zu kalt (Fortsetzung)

Ursache	Behebung
„ Externe Aufschaltung “ ist aktiviert.	Keine Maßnahme erforderlich. Das Betriebsprogramm, das an der Regelung eingestellt ist, wurde z. B. über einen extern angeschlossenen Taster umgeschaltet. Beispiel: In einer Schule besteht Heizbedarf außerhalb der Schulzeiten, z. B. für einen Elternabend. Die Funktion kann an der Regelung nicht beeinflusst werden. Wenn die externe Umschaltung nicht mehr besteht, ist das eingestellte Betriebsprogramm wieder aktiv.
„ Externes Programm “ ist aktiviert.	Das Betriebsprogramm, das an der Regelung eingestellt ist, wurde von einem anderen Bediengerät umgeschaltet. Sie können das Betriebsprogramm an der Vitotronic Regelung ändern.

Räume zu warm

Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Regelung ist falsch eingestellt. ▪ Die Fernbedienung (falls vorhanden) ist falsch eingestellt.  Separate Bedienungsanleitung	Prüfen und korrigieren Sie ggf. die Einstellungen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebsprogramm (siehe Seite 16) ▪ Raumtemperatur (siehe Seite 20) ▪ Uhrzeit (siehe Seite 28) ▪ Zeitprogramm Raumbeheizung (siehe Seite 21) ▪ Heizkennlinie (siehe Seite 21)
▲ „ Störung “ wird im Display angezeigt.	Fragen Sie die Art der Störung ab. Quittieren Sie Störung (siehe Seite 32). Benachrichtigen Sie ggf. den Fachbetrieb.
Der Mischer-Motor ist defekt.	Benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb.
„ Externe Aufschaltung “ ist aktiviert.	Keine Maßnahme erforderlich. Das Betriebsprogramm, das an der Regelung eingestellt ist, wurde z. B. über einen extern angeschlossenen Taster umgeschaltet. Beispiel: In einer Schule besteht Heizbedarf außerhalb der Schulzeiten, z. B. für einen Elternabend. Die Funktion kann an der Regelung nicht beeinflusst werden. Wenn die externe Umschaltung nicht mehr besteht, ist das eingestellte Betriebsprogramm wieder aktiv.
„ Externes Programm “ ist aktiviert.	Das Betriebsprogramm, das an der Regelung eingestellt ist, wurde von einem anderen Bediengerät umgeschaltet. Sie können das Betriebsprogramm an der Vitotronic Regelung ändern.

Kein warmes Wasser


Ursache	Behebung
Die Heizungsanlage ist ausgeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schalten Sie den Netzschalter ein (siehe Seite 35). ▪ Schalten Sie den Hauptschalter, falls vorhanden (außerhalb des Heizraums) ein. ▪ Schalten Sie die Sicherung in der Stromkreisverteilung (Haussicherung) ein.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Regelung ist falsch eingestellt. ▪ Die Fernbedienung (falls vorhanden) ist falsch eingestellt.  Separate Bedienungsanleitung	<p>Die Warmwasserbereitung muss eingestellt sein.</p> <p>Prüfen und korrigieren Sie ggf. die Einstellungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betriebsprogramm (siehe Seite 16) ▪ Warmwassertemperatur (siehe Seite 25) ▪ Uhrzeit (siehe Seite 28) ▪ Zeitprogramme zur Warmwasserbereitung (siehe Seite 25) ▪ Heizkennlinie (siehe Seite 21)
Brennstoff fehlt.	<p>Bei Öl oder Flüssiggas: Prüfen Sie den Brennstoffvorrat und bestellen Sie ggf. nach.</p> <p>Bei Erdgas: Öffnen Sie den Gasabsperrhahn. Fragen Sie ggf. beim Gasversorgungsunternehmen nach.</p>
▲ „Störung“ wird im Display angezeigt.	Fragen Sie die Art der Störung ab. Quittieren Sie die Störung (siehe Seite 32). Benachrichtigen Sie ggf. den Fachbetrieb.
▲ „Brennerstörung“ wird im Display angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vitotronic 200, Typ CO1E: Drücken Sie die Entriegelungstaste am Feuerungsautomaten des Heizkessels. Die Entriegelungstaste ist durch eine Öffnung im Außenblech erreichbar.  Siehe separate Anleitung des Heizkessels oder Brenners. ▪ Vitotronic 200, Typ CO1I: Folgen Sie den Anweisungen im Display: Siehe Seite 33. <p>Falls der Brenner erneut nicht einschaltet, benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb.</p> <p> Gefahr Nicht behobene Störungen können lebensbedrohende Folgen haben. Quittieren Sie Störungsmeldungen nicht mehrmals in kurzen Abständen. Falls eine Störung wiederholt auftritt, benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb. Der Fachbetrieb kann die Ursache analysieren und den Defekt beheben.</p>

Was ist zu tun?

Kein warmes Wasser (Fortsetzung)

Ursache	Behebung
„Externe Aufschaltung“ ist aktiviert.	Keine Maßnahme erforderlich. Das Betriebsprogramm, das an der Regelung eingestellt ist, wurde z. B. über einen extern angeschlossenen Taster umgeschaltet. Beispiel: In einer Schule besteht Heizbedarf außerhalb der Schulzeiten, z. B. für einen Elternabend. Die Funktion kann an der Regelung nicht beeinflusst werden. Wenn die externe Umschaltung nicht mehr besteht, ist das eingestellte Betriebsprogramm wieder aktiv.
„Externes Programm“ ist aktiviert.	Das Betriebsprogramm, das an der Regelung eingestellt ist, wurde von einem anderen Bediengerät umgeschaltet. Sie können das Betriebsprogramm an der Vitotronic Regelung ändern.


Warmwasser zu heiß

Ursache	Behebung
Die Regelung ist falsch eingestellt.	Prüfen und korrigieren Sie ggf. die Warmwassertemperatur (siehe Seite 25).
Die Warmwasserbereitung erfolgt durch die Solaranlage.	Prüfen und korrigieren Sie ggf. die Einstellungen an der Solarregelung.  Separate Bedienungsanleitung
„Externe Aufschaltung“ ist aktiviert.	Keine Maßnahme erforderlich. Das Betriebsprogramm, das an der Regelung eingestellt ist, wurde z. B. über einen extern angeschlossenen Taster umgeschaltet. Beispiel: In einer Schule besteht Heizbedarf außerhalb der Schulzeiten, z. B. für einen Elternabend. Die Funktion kann an der Regelung nicht beeinflusst werden. Wenn die externe Umschaltung nicht mehr besteht, ist das eingestellte Betriebsprogramm wieder aktiv.
„Externes Programm“ ist aktiviert.	Das Betriebsprogramm, das an der Regelung eingestellt ist, wurde von einem anderen Bediengerät umgeschaltet. Sie können das Betriebsprogramm an der Vitotronic Regelung ändern.

▲ und „Störung“ wird angezeigt

Ursache	Behebung
Störung an der Heizungsanlage	Gehen Sie wie auf Seite 32 beschrieben vor.

⚠ und „Brennerstörung“ wird angezeigt

Ursache	Behebung
Störung am Feuerungsautomaten oder Brenner des Heizkessels.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vitotronic 200, Typ CO1E: Drücken Sie die Entriegelungstaste des Brenners.  Siehe separate Anleitung des Heizkessels oder Brenners. ▪ Vitotronic 200, Typ CO1I: Folgen Sie den Anweisungen im Display: Siehe Seite 33. <p>Falls der Brenner erneut nicht einschaltet, benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb.</p> <p>⚠ Gefahr Nicht behobene Störungen können lebensbedrohende Folgen haben. Quittieren Sie Störungsmeldungen nicht mehrmals in kurzen Abständen. Falls eine Störung wiederholt auftritt, benachrichtigen Sie Ihren Fachbetrieb. Der Fachbetrieb kann die Ursache analysieren und den Defekt beheben.</p>

🔧 und „Wartung“ wird angezeigt

Ursache	Behebung
Ein von Ihrem Fachbetrieb eingestellter Wartungszeitpunkt ist erreicht.	Gehen Sie wie auf Seite 32 beschrieben vor.

„Externe Umschaltung“ wird angezeigt

Ursache	Behebung
Das Betriebsprogramm, das an der Regelung eingestellt ist, wurde z. B. über einen extern angeschlossenen Taster umgeschaltet. Beispiel: In einer Schule besteht Heizbedarf außerhalb der Schulzeiten, z. B. für einen Elternabend.	Keine Maßnahme erforderlich. Die Funktion kann an der Regelung nicht beeinflusst werden. Wenn die externe Umschaltung nicht mehr besteht, ist das eingestellte Betriebsprogramm wieder aktiv.

„Externes Programm“ wird angezeigt

Ursache	Behebung
Das Betriebsprogramm, das an der Regelung eingestellt ist, wurde von einem anderen Bediengerät umgeschaltet.	Sie können das Betriebsprogramm ändern.

Instandhaltung

Reinigung

Die Regelung können Sie mit einem handelsüblichen Haushaltsreiniger (kein Scheuermittel) reinigen. Das Display können Sie mit einem Mikrofasertuch reinigen.

Hinweis

Das Display können Sie zur Reinigung vorübergehend deaktivieren: Siehe Kapitel „Display zur Reinigung deaktivieren“

Inspektion und Wartung

Die Inspektion und Wartung einer Heizungsanlage sind durch die Energieeinsparverordnung und die Normen DIN 4755, DVGW-TRGI 2008 und DIN 1988-8 vorgeschrieben.

Die regelmäßige Wartung gewährleistet einen störungsfreien, energiesparenden, umweltschonenden und sicheren Heizbetrieb. Spätestens alle 2 Jahre muss Ihre Heizungsanlage von einem autorisierten Fachbetrieb gewartet werden. Dazu schließen Sie am besten mit Ihrem Fachbetrieb einen Inspektions- und Wartungsvertrag ab.

Heizkessel

Mit zunehmender Verschmutzung des Heizkessels steigt die Abgastemperatur und damit auch der Energieverlust. Wir empfehlen, den Heizkessel jährlich reinigen zu lassen.

Warmwasser-Speicher (falls vorhanden)

Die DIN 1988-8 und EN 806 schreiben vor, dass spätestens 2 Jahre nach Inbetriebnahme und dann bei Bedarf eine Wartung oder Reinigung durchzuführen ist.

Die Innenreinigung des Warmwasser-Speichers einschließlich der Trinkwasseranschlüsse darf nur von einem anerkannten Fachbetrieb vorgenommen werden.

Falls sich im Kaltwasserzulauf des Warmwasser-Speichers ein Gerät zur Wasserbehandlung befindet, z. B. eine Schleuse oder Impfeinrichtung, muss die Füllung rechtzeitig erneuert werden. Bitte beachten Sie dazu die Angaben des Herstellers.

Zusätzlich bei Vitocell 100:

Zur Prüfung der Verzehrnanode empfehlen wir eine jährliche Funktionsprüfung durch den Fachbetrieb. Die Funktionsprüfung der Verzehrnanode kann ohne Betriebsunterbrechung erfolgen. Der Fachbetrieb misst den Schutzstrom mit einem Anoden-Prüfgerät.

Sicherheitsventil (Warmwasser-Speicher)

Die Betriebsbereitschaft des Sicherheitsventils ist halbjährlich vom Betreiber oder vom Fachbetrieb durch Anlüften zu prüfen (siehe Anleitung des Ventilherstellers). Es besteht die Gefahr der Verschmutzung am Ventilsitz.

Während eines Aufheizvorgangs kann Wasser aus dem Sicherheitsventil tropfen. Der Auslass ist zur Atmosphäre hin offen.



Achtung

Überdruck kann zu Schäden führen. Sicherheitsventil nicht verschließen.

Trinkwasserfilter (falls vorhanden)

Aus hygienischen Gründen wie folgt vorgehen:

- Bei nicht rückspülbaren Filtern alle 6 Monate den Filtereinsatz erneuern (Sichtkontrolle alle 2 Monate).
- Bei rückspülbaren Filtern alle 2 Monate rückspülen.

Beschädigte Anschlussleitungen

Falls die Anschlussleitungen des Geräts oder des extern verbauten Zubehörs beschädigt sind, müssen diese durch besondere Anschlussleitungen ersetzt werden. Bei Austausch ausschließlich Viessmann Leitungen verwenden. Benachrichtigen Sie dazu Ihren Fachbetrieb.

Heizölbestellung

Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Fachbetrieb.

Heizöladditive

Heizöladditive sind Zusätze, die folgende Eigenschaften aufweisen:

- Verbesserung der Lagerstabilität des Brennstoffs
- Erhöhung der thermischen Stabilität des Brennstoffs
- Verringerung der Geruchsentwicklung beim Tanken



Achtung

Heizöladditive können Rückstände bilden und den sicheren Betrieb beeinträchtigen. Der Einsatz rückstandsbildender Heizöladditive ist nicht zulässig.

Verbrennungsverbesserer

Verbrennungsverbesserer sind Zusätze, die die Verbrennung des Heizöls optimieren.

Verbrennungsverbesserer sind bei Viessmann Öl-Gebläsebrennern nicht erforderlich, da die Viessmann Öl-Gebläsebrenner schadstoffarm und effizient arbeiten.



Achtung

Verbrennungsverbesserer können Rückstände bilden und den sicheren Betrieb beeinträchtigen. Der Einsatz rückstandsbildender Verbrennungsverbesserer ist nicht zulässig.

Biobrennstoffe

Biobrennstoffe werden aus pflanzlichen Ölen, z. B. Sonnenblumen- oder Rapsöl, hergestellt.



Achtung



Biobrennstoffe können zu Schäden am Viessmann Öl-Gebläsebrenner führen. Bei Heizkesseln ab Baujahr 2012 sind Zumischungen bis 10 % Biokomponenten (FAME) grundsätzlich erlaubt. Heizöl muss DIN 51603-6-EL A Bio 10 entsprechen.

Schaltflächen und Symbole

Die Symbole erscheinen nicht ständig, sondern abhängig von der Anlagenausführung und vom Betriebszustand.



Schaltflächen und Symbole in der Menüzeile

Schaltflächen in der Menüzeile







-  Hauptmenü aufrufen
-  „Heizkreis ...“ Heizkreis wählen









Symbole in der Menüzeile

Service-Schnittstelle WiFi

-  Keine Verbindung
-  Verbindung aktiv








Schaltflächen im Navigationsbereich









-  Homescreen aufrufen
-  Im Menü einen Schritt zurück
Oder
Abbruch einer Einstellung
-  Hilfetext aufrufen
-  Störungs- oder Wartungsmeldungen aufrufen
-  Störungs- oder Wartungsmeldungen quittieren
-  Im Homescreen Energiecockpit oder Favoriten aufrufen
Oder
Im Menü blättern

-  Einstellungen bearbeiten
-  Eingabe oder Auswahl bestätigen
-  Eingabe zurücksetzen
-  Eingabe oder Auswahl löschen
-  Einstellung oder Auswahl abbrechen
-  Einstellung kopieren
-  Energiebilanz aufrufen
-  Nur für die Fachkraft:
Service-Menü aufrufen





Schaltflächen und Symbole im Funktionsbereich

Allgemeine Schaltflächen im Funktionsbereich






-  Nach oben oder unten blättern
Oder
Wert erhöhen oder verringern
-  Nach links oder rechts blättern
-  Wert erhöhen oder verringern
-  Funktion einschalten
-  Funktion ausschalten
-  Eintrag auswählen
-  Eintrag abwählen

-  Betriebsdaten des Gas-Heizkessels aufrufen
-  Betriebsdaten des Öl-Heizkessels aufrufen
- Brennstoffverbrauch aufrufen:
 -  Der letzten 7 Tage
 -  Der letzten 5 Wochen
 -  Der letzten 12 Monate
 -  Der letzten 2 Jahre
 -  Energieanteil für Raumbeheizung und Warmwasserbereitung einstellen
 -  Korrekturfaktor für Energieverbrauch einstellen






Schaltflächen und Symbole im Energiecockpit

-  Solarenergieertrag aufrufen
-  Ladezustand des Warmwasser-Speichers aufrufen
-  Der Warmwasser-Speicher wird von der Solaranlage erwärmt.
-  Der Warmwasser-Speicher wird vom Heizkessel erwärmt.




























Schaltflächen und Symbole in den Favoriten

-  Ferienprogramm öffnen
-  Energiebilanz öffnen
-  Menü Zeitprogramm Warmwasserbereitung öffnen
-  Menü Zeitprogramm Raumbeheizung öffnen
-  Solarenergieerträge öffnen


Schaltflächen und Symbole zur Raumbeheizung und Warmwasserbereitung


















-  Raumbeheizung mit normaler Raumtemperatur (Wohlfühltemperatur)
-  Raumbeheizung mit reduzierter Raumtemperatur
-  Frostschutz aktiv
-  In Verbindung mit Solaranlage:
Solarkreispumpe läuft
-  Brenner (Gas oder Öl) in Betrieb

Schaltflächen und Symbole (Fortsetzung)

-  Betrieb mit Gas
-  Betrieb mit Öl
-  Menü für Einstellungen zur Raumbeheizung öffnen
-  Anteil Raumbeheizung am Energieverbrauch
-  Menü für Einstellungen zur Warmwasserbereitung öffnen
- Oder
-  Anteil Warmwasserbereitung am Energieverbrauch
-  Normale Raumtemperatur einstellen
-  Reduzierte Raumtemperatur einstellen
-  Warmwassertemperatur einstellen
-  Betriebsprogramm einstellen:
 -  Raumbeheizung und Warmwasserbereitung
 -  Nur Warmwasserbereitung
 -  Nur Raumbeheizung
 -  Abschaltbetrieb
-  Heizkreis wählen:
 -  Heizkreis 1 wählen
 -  Heizkreis 2 wählen
 -  Heizkreis 3 wählen
-  Komfortbetrieb aktivieren/deaktivieren
-  Sparbetrieb aktivieren/deaktivieren
-  Ferienprogramm einstellen
-  Zeitprogramm für Raumbeheizung einstellen
-  Zeitprogramm für Warmwasserbereitung einstellen
-  Zeitprogramm für Trinkwasserzirkulationspumpe einstellen
-  Individuelles Zeitprogramm einstellen
-  Zeitprogramm auf Automatik einstellen
-  Heizkennlinie einstellen

Schaltflächen und Symbole weiterer Menüs






-  Menü für weitere Einstellungen öffnen
-  Sprache einstellen

-  Helligkeit für das Display einstellen:
 -  Helligkeit für Bedienung einstellen
 -  Helligkeit für Standby-Anzeige einstellen
-  Bedienung sperren:
 -  Alles sperren
 -  Nur Grundanzeige bedienbar
-  Datum und Uhrzeit einstellen:
 -  Datum einstellen
 -  Uhrzeit einstellen
-  Tastenton aktivieren/deaktivieren
-  Werkseitige Einstellungen wiederherstellen
-  Display vorübergehend deaktivieren, um dieses zu reinigen
-  Nur für den Schornsteinfeger:
 -  Prüfbetrieb aktivieren
-  Nur für die Fachkraft:
 -  Service-Menü aufrufen
-  Namen für Heizkreis vergeben




Schaltflächen und Symbole im Service-Menü

Nur für die Fachkraft.

Einstellungen und Abfragen

-  Textansicht in Kurzabfrage
-  Code-Ansicht in Kurzabfrage
-  Einstellung umschalten
-  Aktualisieren
-  Information zum eingestellten Wert

Anlagenkomponenten/Anlagenhydraulik

-  Speicher-Wassererwärmer
-  Heizkreis ohne Mischer
-  Heizkreis mit Mischer

Menü-Übersicht

Übersicht Homescreen



Homescreen

Hauptmenü	
	Siehe folgendes Kapitel
Heizkreis wählen	
	Heizkreis 1
	Heizkreis 2
	Heizkreis 3
Betriebsprogramm wählen	
	Abschaltbetrieb
	Nur Warmwasser
	Heizen und Warmwasser
Komfortbetrieb	
Sparbetrieb	
Raumtemperatur-Sollwert	

Energiecockpit


Grundanzeige im Energiecockpit	
	Energieertrag der Solaranlage
	Energiebilanz in Verbindung mit Solaranlage
	Temperatur des Warmwasser-Speichers
	Energieverbrauch und Betriebsdaten

Favoriten

	Für einen schnelleren Bedienzugriff eingestellte Menüs
--	--

Übersicht „Hauptmenü“

Hinweis

Je nach Ausstattung Ihrer Heizungsanlage sind unter  nicht alle der aufgeführten Menüeinträge vorhanden.

Menü-Übersicht (Fortsetzung)**Heizung**

Heizkreis 1	
	Reduzierte Raumtemperatur
	Zeitprogramm
	Heizkennlinie
Heizkreis 2	
	Reduzierte Raumtemperatur
	Zeitprogramm
	Heizkennlinie
Heizkreis 3	
	Reduzierte Raumtemperatur
	Zeitprogramm
	Heizkennlinie

Prüfbetrieb**Einstellungen**

Sprache	
Helligkeit Display	
	Helligkeit Bedienung
	Helligkeit Standby
Datum und Uhrzeit	
	Datum
	Uhrzeit
Ton Ein/Aus	
Heizkreise umbenennen	
	Heizkreis 1
	Heizkreis 2
	Heizkreis 3
Werkseitige Einstellungen	
	Heizkreis 1
	Heizkreis 2
	Heizkreis 3
LAN Ein/Aus (Nicht einstellen)	
Display reinigen	
Bedienung sperren	

Menü-Übersicht (Fortsetzung)

Warmwasser			
	Warmwassertemperatur-Sollwert		
	Warmwasser Zeitprogramm		
	<table border="1"> <tr> <td>Automatik</td> </tr> <tr> <td>Individuell</td> </tr> </table>	Automatik	Individuell
Automatik			
Individuell			
	Zeitprogramm Zirkulation		
	<table border="1"> <tr> <td>Automatik</td> </tr> <tr> <td>Individuell</td> </tr> </table>	Automatik	Individuell
Automatik			
Individuell			

Hinweis

Je nach Ausstattung Ihrer Heizungsanlage sind unter „**Information**“ nicht alle der aufgeführten Abfragen möglich.

Für die mit ➤ gekennzeichneten Informationen können Sie weiterführende Angaben abfragen.

Information

Informationen Allgemein

Außentemperatur

Kesselwassertemperatur-Istwert

Kesselleistung-Istwert

Sensor 17A

Sensor 17B

Sensor 9

Abgastemperatur

Sammelstörmeldung

Ausgang 20

Ausgang 29

Ausgang 52

Zubringerpumpe

LON-Teilnehmer-Nr.

Eingänge Erweiterung EA1

Digitaler Eingang 1

Digitaler Eingang 2

Digitaler Eingang 3

Externe Aufschaltung 0 bis 10 V Erweiterung EA1

Ausgabesignal Pumpe PM1

Volumenstrom Sollwert Pumpe PM1

Spannungsversorgung Pumpe PM1

Potentialfreier Kontakt PM1

Temperatursensor 1 PM1

Temperatursensor 2 PM1

Temperatursensor 3 PM1

Temperatursensor 4 PM1

Störmeldeeingang PM1

Uhrzeit

Datum

Herstellnummer Heizkessel

Herstellnummer Regelung

Menü-Übersicht (Fortsetzung)

Information

Informationen Brenner	
Brenner	
Brennerbetriebsstunden	
Brennerstarts	
Brennerzustand	
	Brenner 1. Stufe
	Brenner 2. Stufe
Brennerleistung-Istwert	
Brennerleistung Stufe 1	
Brennerleistung Stufe 2	
Kesselwassertemperatur-Istwert	
Kesselwassertemperatur-Sollwert	
Abgastemperatur	
Brennstoffart	
Gasart	
Geländehöhe	
Max. Kesselwassertemperatur	
Ionisationsstrom	
Gasdruck	
Temperaturwächter	
Brenner blockiert	
Interner Fehlercode Feuerungsautomat	
Informationen Warmwasser	
	Zeitprogramm Warmwasser >
	Zeitprogramm Zirkulation >
Warmwassertemperatur	
Warmwassertemperatur	
	Oben
	Unten
Zirkulationspumpe	
Speicherladepumpe	



Information

Informationen Heizkreis 1, Informationen Heizkreis 2, Informationen Heizkreis 3

Betriebsprogramm

Heizen und Warmwasser

Nur Warmwasser

Abschaltbetrieb

Komfortbetrieb

Sparbetrieb

Ferienprogramm

Estrichfunktion

Externe Aufschaltung

Externes Programm

Betriebsstatus

Normaler Heizbetrieb

Reduzierter Heizbetrieb

Abschaltbetrieb

Zeitprogramm >

Raumtemperatur

Reduzierter Raumtemperatur-Sollwert

Externer Raumtemperatur-Sollwert

Komforttemperatur

Heizkennlinie Neigung

Heizkennlinie Niveau

Heizkreispumpe

Mischer

Vorlauftemperatur

Ferienprogramm

Abreisetag

Rückreisetag

Menü-Übersicht (Fortsetzung)

Information

Informationen Solarenergie

Nur in Verbindung mit Solarregelungsmodul, Typ SM1:
Übersicht Solarenergie ➤

Kollektortemperatur

Warmwasser-Solar

Solarkreispumpe

Solarenergie

Drehzahl Solarkreispumpe

Nachheizunterdrückung Warmwasser

Nur in Verbindung mit Solarregelungsmodul, Typ SM1:
Solarregelung, Typ SM1 Ausgang 22

Nur in Verbindung mit Solarregelungsmodul, Typ SM1:
Solarregelung, Typ SM1 Ausgang 22

Nur in Verbindung mit Solarregelungsmodul, Typ SM1:
Solarregelung, Typ SM1 Ausgang Starts

Nur in Verbindung mit Solarregelungsmodul, Typ SM1:
Sensor 7

Nur in Verbindung mit Solarregelungsmodul, Typ SM1:
Sensor 10

Nur in Verbindung mit Solarregelungsmodul, Typ SM1:
Nachheizunterdrückung Heizen

Kontaktdaten Fachbetrieb

Name

Telefon

Mobil

Email

LAN-Informationen (Nicht verfügbar)

Informationen Daten zurücksetzen

Brennerbetriebsstunden ➤

Brennerstarts ➤

Solarkreispumpe ➤

Solarenergie ➤

Solarregelung, Typ SM1 Ausgang 22 ➤

Alle Daten ➤

Ferienprogramm

Service

Begriffserklärungen

Absenkbetrieb (reduzierter Heizbetrieb)

Siehe „Reduzierter Heizbetrieb“.

Betriebsprogramm

Mit dem Betriebsprogramm legen Sie Folgendes fest:

- Raumbeheizung und Warmwasserbereitung
Oder
- Nur Warmwasserbereitung, keine Raumbeheizung
Oder
- Nur Frostschutz des Heizkessels und Warmwasser-Speichers ist aktiv.
Keine Raumbeheizung, keine Warmwasserbereitung

Hinweis

Ein Betriebsprogramm zur Raumbeheizung ohne Warmwasserbereitung steht nur bei Anlagen ohne Warmwasser-Speicher zur Auswahl. Falls Räume beheizt werden sollen, wird in der Regel auch warmes Wasser benötigt (Winterbetrieb).

Betriebsstatus

Im Betriebsprogramm „**Heizen und Warmwasser**“ wechselt der Betriebsstatus „normaler Heizbetrieb“ in den Betriebsstatus „reduzierter Heizbetrieb“ und umgekehrt. Die Zeitpunkte für den Wechsel des Betriebsstatus legen Sie bei der Einstellung des Zeitprogramms fest.

Erweiterungssatz für Heizkreis mit Mischer

Baugruppe (Zubehör) zur Regelung eines Heizkreises mit Mischer, siehe „Mischer“

Estrichtrocknung

Ihr Fachbetrieb kann z. B. für Ihren Neubau oder Anbau zur Estrichtrocknung diese Funktion aktivieren. Damit wird Ihr Estrich nach einem fest vorgegebenen Zeitprogramm (Temperatur-Zeit-Profil) baustoffgerecht getrocknet.

Die Estrichtrocknung wirkt auf die Heizkreise mit Mischer:

- Alle Räume werden entsprechend des Temperatur-Zeit-Profiles beheizt.
Ihre Einstellungen für die Raumbeheizung sind für die Dauer der Estrichtrocknung (max. 32 Tage) ohne Wirkung.
- Warmwasserbereitung erfolgt. Die Vorrangschaltung (erst Warmwasserbereitung, dann Raumbeheizung) ist jedoch aufgehoben.

Fußbodenheizung

Fußbodenheizungen sind träge Niedertemperatur-Heizsysteme, die nur sehr langsam auf kurzzeitige Temperaturänderungen reagieren.

Die Beheizung mit der reduzierten Raumtemperatur während der Nacht und das Einschalten von „**Sparbetrieb**“ bei kurzzeitiger Abwesenheit führen daher zu keiner nennenswerten Energieeinsparung.

Begriffserklärungen (Fortsetzung)

Heizbetrieb

Normaler Heizbetrieb

Für die Zeiträume, in denen Sie tagsüber zu Hause sind, beheizen Sie Ihre Räume mit der normalen Raumtemperatur. Die Zeiträume (Zeitphasen) legen Sie mit dem Zeitprogramm für Heizen fest.

Reduzierter Heizbetrieb

Für die Zeiträume Ihrer Abwesenheit oder Nachtruhe beheizen Sie Ihre Räume mit der reduzierten Raumtemperatur. Die Zeiträume legen Sie mit dem Zeitprogramm für Heizen fest. Bei Fußbodenheizung führt der reduzierte Heizbetrieb nur bedingt zu einer Energieeinsparung (siehe „Fußbodenheizung“).

Raumtemperaturgeführter Heizbetrieb

Im raumtemperaturgeführten Betrieb wird ein Raum so lange beheizt, bis die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist. Hierfür muss ein separater Temperatursensor im Raum vorhanden sein.

Die Regelung der Heizleistung und damit der Vorlauf-temperatur erfolgt unabhängig von der Außentemperatur.

Witterungsgeführter Heizbetrieb

Im witterungsgeführten Betrieb wird die Vorlauf-temperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt. Bei niedrigerer Außentemperatur wird mehr Wärme bereitgestellt als bei höherer.

Die Außentemperatur wird von einem Sensor erfasst und an die Regelung übertragen. Der Sensor ist außen am Gebäude angebracht.

Heizkennlinie

Heizkennlinien stellen den Zusammenhang zwischen Außentemperatur, Raumtemperatur-Sollwert und Kesselwassertemperatur oder Vorlauf-temperatur dar. Je niedriger die Außentemperatur ist, desto höher ist die Kesselwassertemperatur oder Vorlauf-temperatur.

Um bei jeder Außentemperatur genügend Wärme bei minimalem Brennstoffverbrauch sicherzustellen, müssen die Gegebenheiten Ihres Gebäudes und Ihrer Heizungsanlage berücksichtigt werden. Dafür wird von Ihrem Fachbetrieb die Heizkennlinie eingestellt.

Die dargestellten Heizkennlinien gelten bei folgenden Einstellungen:

- Niveau der Heizkennlinie = 0
- Normale Raumtemperatur (Sollwert) = 20 ° C

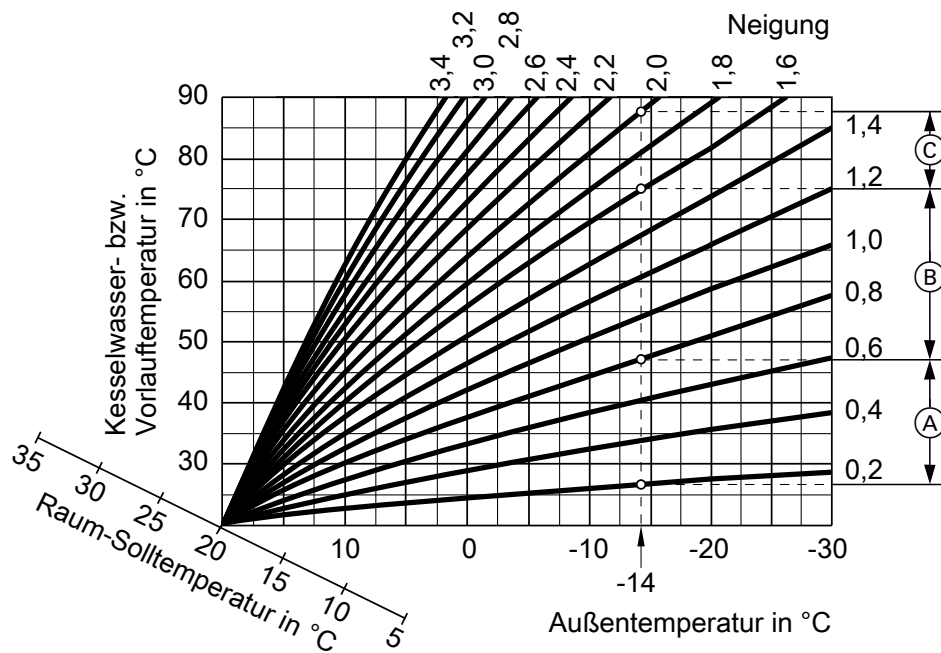


Abb. 6

Beispiel:

Für Außentemperatur -14 °C :

- Ⓐ Fußbodenheizung, Neigung 0,2 bis 0,8
- Ⓑ Niedertemperaturheizung, Neigung 0,8 bis 1,6
- Ⓒ Heizungsanlage mit Kesselwassertemperatur über 75 °C , Neigung 1,6 bis 2,0

Werkseitig ist Neigung = 1,4 und Niveau = 0 eingestellt.

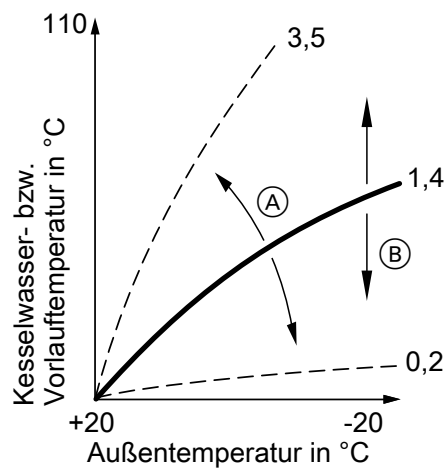


Abb. 7

- Ⓐ Neigung ändern:
Die Steilheit der Heizkennlinie ändert sich.
- Ⓑ Niveau ändern:
Die Heizkennlinien werden parallel in senkrechter Richtung verschoben.

Heizkreis

Ein Heizkreis ist ein geschlossener Kreislauf zwischen Heizkessel und Heizkörpern, in welchem das Heizwasser fließt.

In einer Heizungsanlage können mehrere Heizkreise vorhanden sein. Z. B. ein Heizkreis für die von Ihnen bewohnten Räume und ein Heizkreis für die Räume einer Einliegerwohnung.

Heizkreispumpe

Umwälzpumpe für die Umwälzung des Heizwassers im Heizkreis

Begriffserklärungen (Fortsetzung)

Mischer

Erwärmtes Heizwasser aus dem Wärmeerzeuger wird mit abgekühltem Heizwasser aus dem Heizkreis gemischt. Das so bedarfsgerecht temperierte Heizwasser wird mit der Heizkreispumpe in den Heizkreis gefördert. Die Regelung passt über den Mischer die Vorlauftemperatur den verschiedenen Bedingungen an, z. B. veränderte Außentemperatur.

Nachtabsenkung

Siehe „Reduzierter Heizbetrieb“

Raumluftabhängiger Betrieb

Die Verbrennungsluft wird aus dem Raum angesaugt, in welchem der Heizkessel aufgestellt ist.

Raumluftunabhängiger Betrieb

Die Verbrennungsluft wird von außerhalb des Gebäudes angesaugt.

Raumtemperatur

- Normale Raumtemperatur:
Für die Zeiträume, in denen Sie tagsüber zu Hause sind, stellen Sie die normale Raumtemperatur ein.
- Reduzierte Raumtemperatur:
Für die Zeiträume Ihrer Abwesenheit oder Nachtruhe stellen Sie die reduzierte Raumtemperatur ein, siehe „Heizbetrieb“.

Sicherheitsventil

Sicherheitseinrichtung, die von Ihrem Fachbetrieb in die Kaltwasserleitung eingebaut werden muss. Damit der Druck im Warmwasser-Speicher nicht zu hoch wird, öffnet das Sicherheitsventil automatisch.

Auch die Heizkreise verfügen über Sicherheitsventile.

Solarkreispumpe

In Verbindung mit Solaranlagen.

Die Solarkreispumpe befördert das abgekühlte Wärmeträgermedium aus dem Wärmetauscher des Warmwasser-Speichers in die Sonnenkollektoren.

Solltemperatur

Siehe „Temperatur-Sollwert“.

Sommerbetrieb

Betriebsprogramm „Nur Warmwasser“.

Begriffserklärungen (Fortsetzung)

In der wärmeren Jahreszeit können Sie den Heizbetrieb ausschalten. Der Heizkessel bleibt zur Warmwasserbereitung in Betrieb. Die Raumbeheizung ist ausgeschaltet.

Speicherladepumpe

Umwälzpumpe zur Erwärmung des Trinkwassers im Warmwasser-Speicher.

Trinkwasserfilter

Gerät, das dem Trinkwasser Feststoffe entzieht. Der Trinkwasserfilter ist in die Kaltwasserleitung vor dem Eingang in den Warmwasser-Speicher oder dem Durchlauferhitzer eingebaut.

Temperatur-Sollwert

Vorgegebene Temperatur, die erreicht werden soll, z. B. Warmwassertemperatur-Sollwert.

Witterungsgeführter Betrieb

Siehe „Heizbetrieb“

Zirkulationspumpe

Die Zirkulationspumpe pumpt das Warmwasser in einer Ringleitung zwischen Warmwasser-Speicher und den Zapfstellen (z. B. Wasserhahn). Dadurch steht an der Zapfstelle sehr schnell warmes Wasser zur Verfügung.

Entsorgungshinweise

Entsorgung der Verpackung

Die Entsorgung der Verpackung Ihres Viessmann Produkts übernimmt Ihr Fachbetrieb.

DE: Die Verpackungsabfälle werden gemäß den gesetzlichen Festlegungen über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der Verwertung zugeführt.

AT: Die Verpackungsabfälle werden gemäß den gesetzlichen Festlegungen über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe der Verwertung zugeführt. Nutzen Sie das gesetzliche Entsorgungssystem ARA (Altstoff Recycling Austria AG, Lizenznummer 5766).

Endgültige Außerbetriebnahme und Entsorgung der Heizungsanlage

Viessmann Produkte sind recyclingfähig. Komponenten und Betriebsstoffe Ihrer Heizungsanlage gehören nicht in den Hausmüll.

Bitte sprechen Sie wegen der fachgerechten Entsorgung Ihrer Altanlage Ihren Fachbetrieb an.

Entsorgungshinweise (Fortsetzung)

- DE:** Betriebsstoffe (z. B. Wärmeträgermedien) können über die kommunale Sammelstelle entsorgt werden.
- AT:** Betriebsstoffe (z. B. Wärmeträgermedien) können über die kommunale Sammelstelle ASZ (Altstoff Sammelzentrum) entsorgt werden.

Stichwortverzeichnis

A		Energiesituation abfragen.....	13
Abfrage		Energiesparfunktion	
– Energiesituation.....	13	– Ferienprogramm.....	24
– Erträge.....	13	– Sparbetrieb.....	23
– Hilfetexte.....	31	Energieverbrauch.....	14
– Solarenergie.....	31	Erhöhte Warmwassertemperatur.....	26
– Störungsmeldung.....	32	Erstinbetriebnahme.....	10
– Warmwasser-Speicher.....	14	Erweiterungssatz.....	54
– Wartungsmeldung (Servicemeldung).....	32	Estrichtrocknung.....	17
Abfrage Energieverbrauch.....	14	Externe Aufschaltung.....	17
Abfragen.....	31	Externes Programm.....	17
Abschaltbetrieb.....	16, 22, 35, 54	F	
Absenkbetrieb.....	54	Fachbetrieb.....	30
Ausschalten		Favoriten.....	16
– Heizungsanlage.....	35	Ferienprogramm	
– Heizungsanlage mit Frostschutzüberwachung.....	35	– abrechnen/löschen.....	24
– Heizungsanlage ohne Frostschutzüberwachung....	36	– einschalten.....	24
– Raumbeheizung.....	22	Fertigstellungsanzeige.....	10
– Warmwasserbereitung.....	27	Filter	
Außerbetriebnahme.....	36	– Trinkwasser.....	58
B		Frostschutzüberwachung.....	10, 22, 35
Bedienelemente.....	11, 35	Fußbodenheizung.....	54
Bedienung		G	
– entsperren.....	29	Gerät einschalten.....	36
– sperren.....	29	Glossar.....	54
Begriffserklärungen.....	54	Grundeinstellung.....	30
Betriebsanzeige.....	35	H	
Betriebsdaten.....	31	Hauptmenü.....	12
Betriebsprogramm		Heizkennlinie	
– Begriffserklärung.....	54	– einstellen.....	21
– besondere.....	17	– Erläuterung.....	55
– Frostschutz.....	16	Heizkreis.....	56
– Heizen, Warmwasser.....	16	Heizkreisbeschriftung.....	29
– Nur Warmwasser.....	57	Heizkreis mit Mischer.....	54
Betriebsstatus.....	54	Heizkreispumpe.....	56
Betriebsstunden.....	14	Heizöladditive.....	44
Betriebszustände abfragen.....	31	Heizölbestellung.....	44
Biobrennstoffe.....	44	Heizungsanlage	
Brennerbetriebsstunden.....	31	– ausschalten.....	35
Brennerstarts.....	31	– einschalten.....	36
Brennerstörung.....	41	Heizverhalten des Heizkessels ändern.....	21
D		Heizzeiten einstellen.....	18
Datum/Uhrzeit, Werkseinstellung.....	10	Helligkeit einstellen.....	28
Datum einstellen.....	28	Hilfetexte abfragen.....	31
Display		Homescreen.....	11
– reinigen.....	29	– normale Raumtemperatur.....	20
Displaybeleuchtung.....	28	I	
E		Inbetriebnahme.....	10, 36
Einmalige Warmwasserbereitung.....	26	Informationen abfragen.....	31
Einschalten		Inspektion.....	42
– Abschaltbetrieb.....	22, 35	Instandhaltung.....	42
– Frostschutzüberwachung.....	35	K	
– Heizungsanlage.....	36	Kalte Räume.....	37
– Sommerbetrieb.....	22	Kein warmes Wasser.....	39
Energiebilanz.....	14	Komfortbetrieb beenden.....	23
Energiecockpit.....	13		
Energieertrag Solaranlage.....	13		

Stichwortverzeichnis (Fortsetzung)

Komfortbetrieb einstellen		SM1.....	31
– Einzelkesselregelung.....	22	Solaranlage.....	57
Komfortfunktion	22	Solarenergie.....	31
Kontaktdaten Fachbetrieb.....	30	Solarenergieertrag abfragen.....	31
L		Solarkreispumpe.....	12
Ladezustand Warmwasser-Speicher.....	14	Solltemperatur.....	57, 58
M		Sommerbetrieb.....	54, 57
Manometer.....	36	Sommerzeitumstellung.....	10
Menü		Sparbetrieb beenden.....	23
– Struktur.....	47	Sparbetrieb einstellen.....	23
Menü-Struktur.....	47	Speicherladepumpe.....	58
N		Sprache einstellen.....	28
Nachtabenkung.....	57	Störungen beheben.....	37
Nachttemperatur (reduzierte Raumtemperatur)...	10, 20	Störungsanzeige.....	40
Name für die Heizkreise.....	29	Störungsmeldung	
Neigung.....	21	– abfragen.....	32
Neigung der Heizkennlinie.....	55	– quittieren.....	32
Netzschalter.....	35	Stromausfall.....	10
Niveau.....	21	Symbole.....	45
Niveau der Heizkennlinie.....	55	T	
Normale Raumtemperatur (Tagtemperatur).....	10	Tagtemperatur (normale Raumtemperatur).....	10, 20
Normaler Heizbetrieb.....	10	Tastenton.....	28
O		Temperatur	
Ölbestellung.....	44	– abfragen.....	31
P		– normale Raumtemperatur.....	20
Piktogramme.....	45	– reduzierte Raumtemperatur.....	20
Prüfbetrieb.....	34	– Soll-Temperatur.....	57, 58
Pumpe		Temperaturen einstellen.....	20
– Heizkreis.....	56	Temperaturen Warmwasser-Speicher.....	14
– Solarkreis.....	57	Trinkwasserfilter.....	58
– Speicherbeheizung.....	58	Trinkwasserhygiene.....	26
– Zirkulation.....	58	U	
R		Uhrzeit/Datum, Werkseinstellung.....	10
Raumbeheizung		Uhrzeit einstellen.....	28
– ausschalten.....	22	Urlaub.....	24
– Betriebsprogramm.....	16	V	
– Werkseinstellung.....	10	Verbrennungsverbesserer.....	44
Raumluftabhängiger Betrieb.....	57	Voreinstellung.....	10
Raumluftunabhängiger Betrieb.....	57	W	
Raumtemperatur		Wärmeleistung.....	14
– für normalen Heizbetrieb.....	20	Warmwasserbereitung	
– für reduzierten Heizbetrieb.....	20	– ausschalten.....	27
Reduzierte Raumtemperatur (Nachttemperatur).....	10	– Betriebsprogramm.....	16
Reduzierter Heizbetrieb.....	10	– Werkseinstellung.....	10
Regelung bedienen.....	11	Warmwasserbereitung einmalig.....	26
Reinigung.....	42	Warmwassertemperatur	
Reinigungshinweise.....	42	– einstellen.....	25
Reset.....	30	– erhöhte.....	26
S		Wartung.....	42
Schaltflächen.....	45	Wartungsmeldung	
Schornsteinfeger-Prüfbetrieb.....	34	– Anzeige.....	41
Sicherheitsventil.....	57	Wartungsmeldung (Servicemeldung)	
Signalton Bedienung.....	28	– abfragen.....	32
		– aufrufen.....	32
		Wartungsvertrag.....	42
		Wasser zu heiß.....	40

Wasser zu kalt.....	39	Zeitphase löschen.....	19
Weitere Einstellungen.....	28	Zeitphasen	
Werkseinstellung.....	10	– Zirkulationspumpe.....	26
Werkseitige Einstellung wieder herstellen.....	30	Zeitphasen einstellen.....	18
Winter-/Sommerzeitumstellung.....	10	Zeitprogramm	
Winterbetrieb.....	54	– einstellen.....	17
Winterzeitumstellung.....	10	– Zirkulationspumpe.....	26
Witterungsgeführter Betrieb.....	58	Zirkulationspumpe.....	58
		– Zeitphasen.....	26
Z		– Zeitprogramm.....	26
Zähler.....	31		
Zeitphase ändern.....	19		



Zertifizierung

RoHS
compliant
2002 / 95 / EC

Ihr Ansprechpartner

Für Rückfragen oder Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Ihrer Anlage wenden Sie sich bitte an Ihren Fachbetrieb. Fachbetriebe in Ihrer Nähe finden Sie z. B. unter www.viessmann.de im Internet.



Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
D-35107 Allendorf